




## **РАЗБОР ПОЖАРА**

**произошедшего 05 января 2017 года, по адресу:  
г. Москва, Западный АО, управа района «Ново-Переделкино»,  
улица Староорловская, дом 22 – в расселенном  
частном жилом доме.**

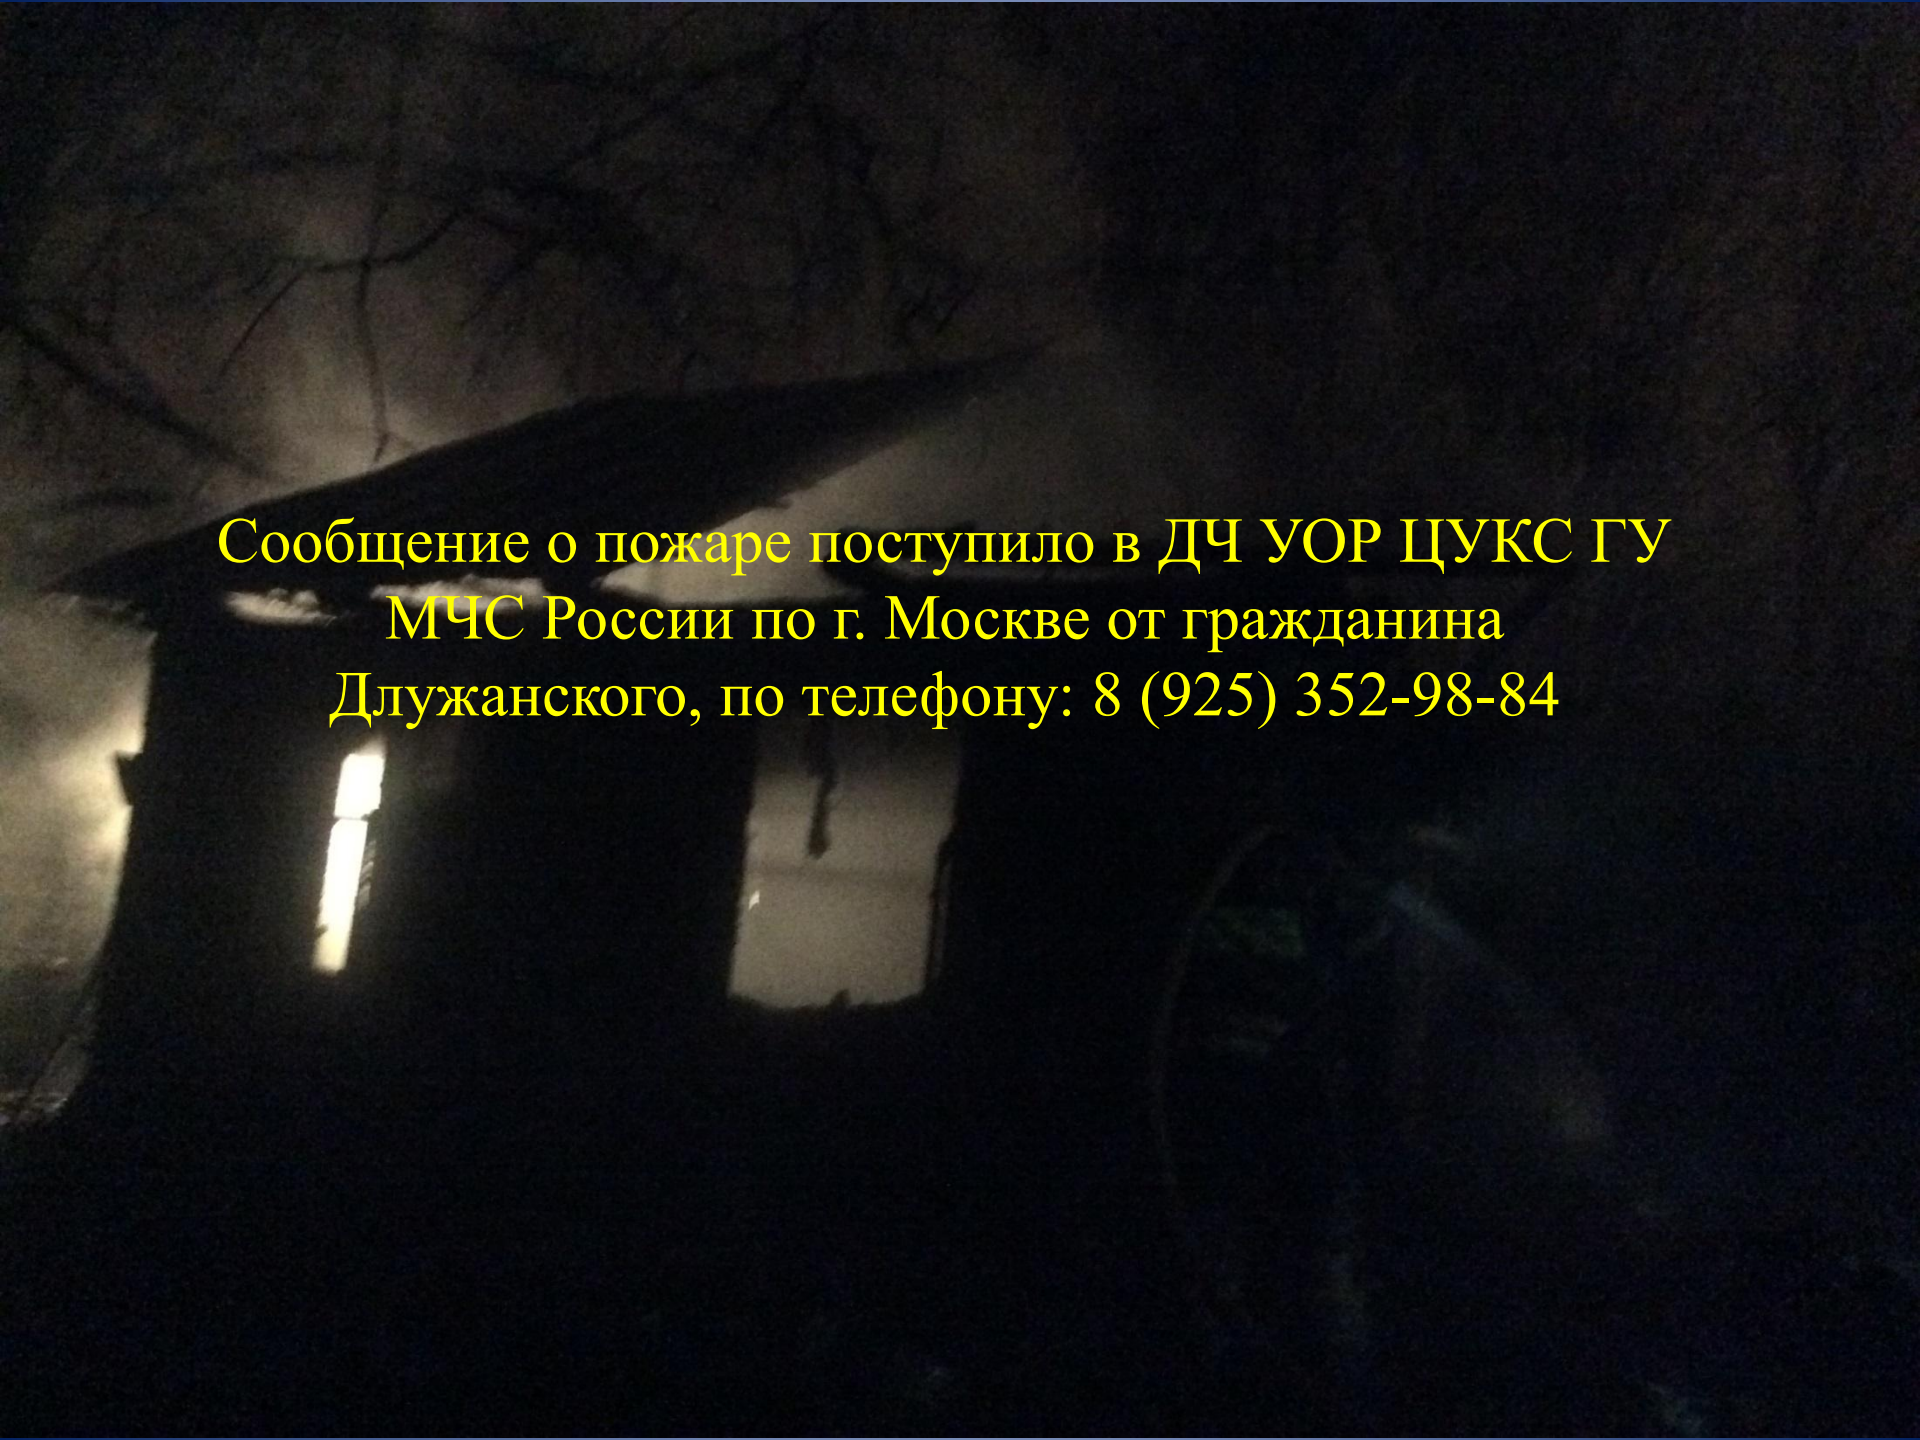

Сообщение о пожаре поступило в ДЧ УОР ЦУКС ГУ  
МЧС России по г. Москве от гражданина  
Длужанского, по телефону: 8 (925) 352-98-84

# Краткая характеристика объекта

Деревянный жилой дом, одноэтажный, выполненный из деревянного бруса сечением 25х25 см., обшитый снаружи по периметру доской- вагонкой. Кровля металлическая, двухскатная по деревянному обрешетнику. Чердачное помещение не жилое.

Размеры дома в плане 6 х 8 метров, с одноэтажной пристройкой размерами в плане 3 х 5 метров. Степень огнестойкости – 5 (пятая).

Количество входов-1. Электроснабжение 220 В. Отопление печное.

Здание системами противопожарной защиты (внутренним противопожарным водопроводом и системой автоматической пожарной сигнализации) не оборудовано.

Наглядная агитация на противопожарную тематику отсутствует.




# Высылка сил и средств.

расстояние от 45 ПСЧ до места пожара составило 3,6 км.



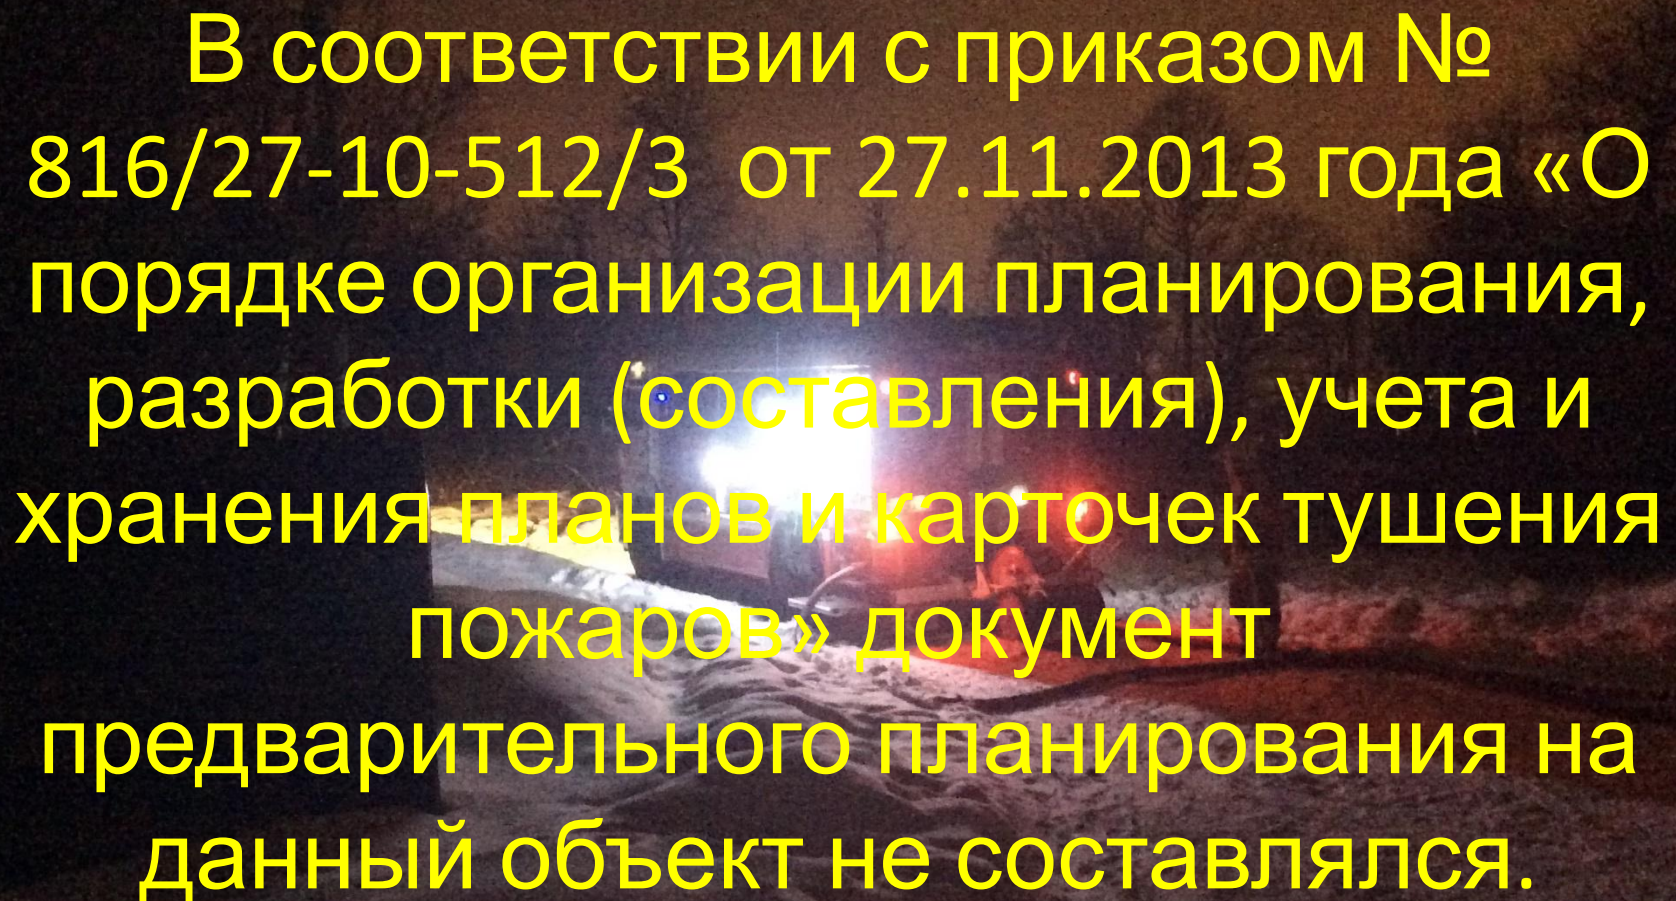


A dark, snowy tunnel with a person in the distance. The person is wearing a red jacket and is standing near a bright light source, possibly a fire or a lamp. The tunnel walls are covered in snow and the floor is also covered in snow. The overall atmosphere is dim and cold.

В соответствии с приказом № 816/27-10-512/3 от 27.11.2013 года «О порядке организации планирования, разработки (составления), учета и хранения планов и карточек тушения пожаров» документ предварительного планирования на данный объект не составлялся.



# Характеристика противопожарного водоснабжения

Линия городского наружного противопожарного водоснабжения диаметром 200 мм проходит по улице Староорловская, водоотдача сети составляет 110 л/с при давлении 30 метров водного столба. Ближайшие пожарные гидранты расположены на расстоянии 25 и 80 метров от места пожара. На момент пожара средства наружного противопожарного водоснабжения находились в исправном состоянии.

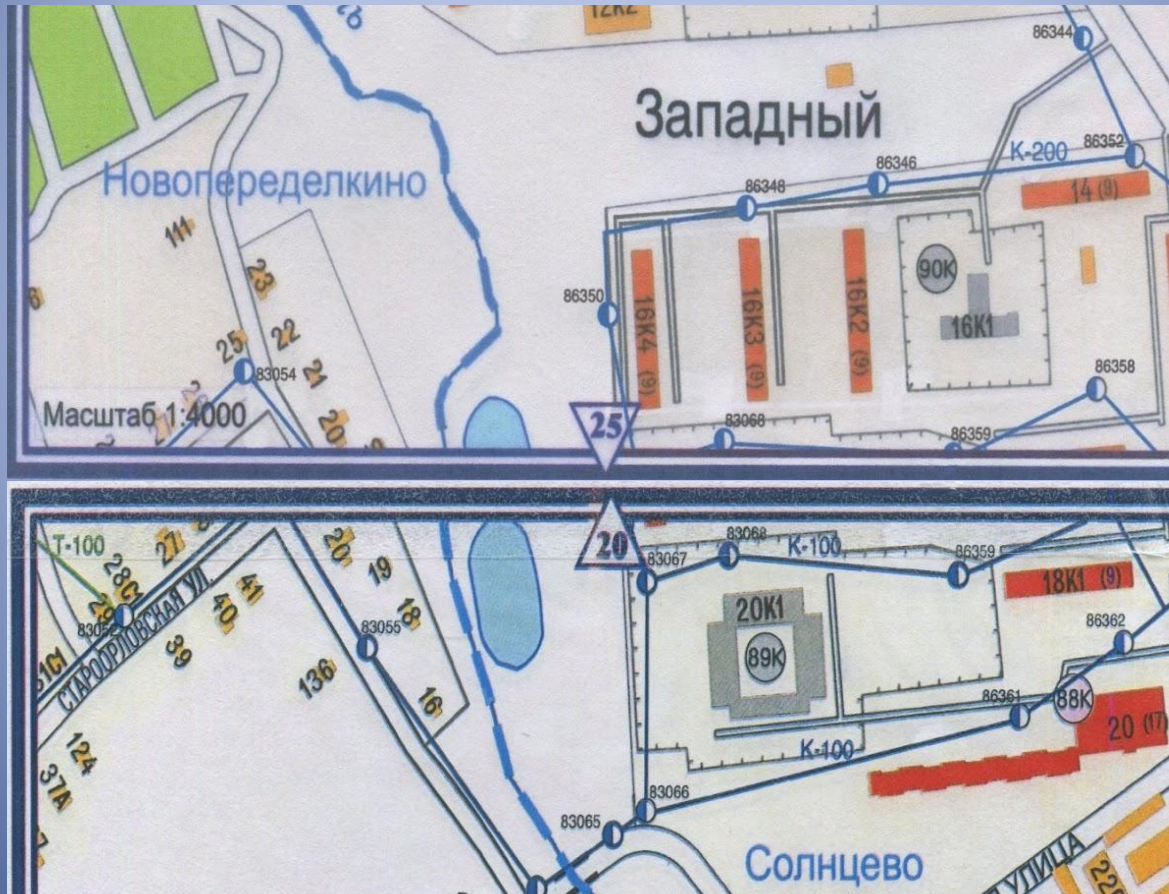

# Действия РТП-1

# **РТП-1**

**начальник караула 45 пожарно-спасательной части  
27 ПСО ФПС по г. Москве  
капитан внутренней службы Матяк Е.В.  
(прибытие 21 час 03 минуты)**



Начальник караула 45 районной пожарно-спасательной части 27 ПСО ФПС по г. Москве капитан внутренней службы Матяк Е.В. прибыл в составе 2-х отделений на автоцистернах по указанному адресу: улица Староорловская, дом 22, через 9 минут после поступления заявки. Расстояние от пожарной части составляет 3,6 км. Одновременно с ним прибыло отделение на АЦ 66 ПСЧ 27 ПСО ФПС по г. Москве.

На момент прибытия происходило интенсивное открытое горение дома и пристройки по всей площади. До прибытия пожарно-спасательных подразделений произошло частичное обрушение кровли на площади около 30 квадратных метров, о чем РТП-1 передал информацию на пункт связи части: «Прибыл, здание жилое, одноэтажное, деревянное, происходит горение по всей площади, визуально в плане 10 x 20 метров, площадь пожара 200 кв. метров, наблюдаю открытое горение из оконных проемов и дверного проема, черный дым, часть кровли обрушена, в доме возможно нахождение газовых баллонов, подаем водяной ствол, АЦ-2 на ПГ, прокладываем магистральную линию, разведка», и приказал:

- командиру отделения АЦ-1 проложить от АЦ магистральную и рабочую линии со стволом подать водяной ствол на тушение пожара со стороны входа.
- отделению АЦ-2 установить автомобиль на ПГ, проложить магистральную линию, запитать АЦ-1 водой и подать второй водяной ствол на тушение через оконный проем со стороны ул. Староорловская.
- прибывшему одновременно отделению АЦ 66 ПСЧ разделить, произвести отключение электроснабжения дома путем перерезания воздушных подводящих линий электропроводов, после чего подать третий водяной ствол на тушение через оконный проем со стороны ул. Староорловская, водителю и пожарному произвести разведку второго пожарного гидранта, проверить его работоспособность и быть готовым установить свой автомобиль на второй гидрант с прокладкой второй магистральной линии в случае отказа первого ПГ.

В 21 час 06 минут РТП-1 передал на пункт связи части: «сильное открытое горение, подойти близко к зданию не представляется возможным, работают 2 водяных ствола, подаем третий ствол».



В 21 час 10 минут РТП-1 передал на пункт связи: «Локализовано, пострадавшие уточняются, со слов соседей в доме никто не находился, здание обесточено, на месте задействованы 2 цистерны 45ПСЧ, 206 ПСО, 66 ПСЧ, скорая на месте, работает 2 ствола, подаем третий, проложена магистральная линия, на место электрика, еще 2 АЦ и ДЗ».

В 21 час 12 минут РТП-1 передал на пункт связи: «Ликвидировано, работают 3 ствола, полиция на месте».

В 21 час 13 минут к участникам тушения пожара подошел человек, личность которого не установлена, и сообщил, что примерно в 100-120 метрах от горящего дома в снегу находился человек, которого он привел к наряду СММП ДЗ г. Москвы, о чем РТП-1 передал информацию на пункт связи части: «за домом в лесопарке найден степняк, осматривает скорая, дополнительные силы не требуются, достаточно задействованных сил, проливки и разборки много», и направился для проверки данной информации, назначив старшим на месте пожара начальника караула 66 ПСЧ.

Одновременно к месту пожара прибыло отделение на СПАСА ПСО-206 ГКУ «ПСЦ», которым РТП-1 поставил задачу приступить к разборке строительных конструкций здания и завалов, обеспечить освещение места пожара переносными прожекторами.

В 21 час 14 минут обнаруженный на удалении от места пожара гражданин Жижин Станислав Вячеславович 1988 г.р., после осмотра нарядом СММП ДЗ г. Москвы № 701707734 с диагнозом: переохлаждение и алкогольное опьянение был впоследствии госпитализирован в ГКБ № 51. От опасных факторов пожара не пострадал. В ходе его опроса было установлено, что Жижин Станислав Вячеславович самостоятельно покинул горящий дом до прибытия пожарно-спасательных подразделений, с его слов в доме могут находиться еще 2 человека, мужчина и женщина. О чем РТП-1 передал информацию на пункт связи части.

**Итог:** РТП-1 капитан внутренней службы Матяк Е.В., характеристику здания и площадь пожара на момент прибытия передал не верно. В последствии РТП-1 информацию передавал в полном объеме, прибывающие силы расставлял грамотно, дополнительные силы к месту пожара запросил, грамотно руководил работами личного состава, проверку информации о возможном пострадавшем проводил в кратчайшие сроки.





**Прибывшие к месту пожара должностные лица:**

В 21 час 28 минут к месту пожара прибыл оперативный дежурный МПСГ ЗАО г. Москвы подполковник внутренней службы Радченко А.А., со штабом пожаротушения (НШ- майор внутренней службы Латаев М.А., НТ- капитан внутренней службы Конопкин И.В.). Расстояние от места дислокации, по адресу: ул. Братьев Фонченко дом 2 составляет 23 км.

Оперативный дежурный МПСГ ЗАО г. Москвы передал на ЦУКС следующую информацию: «прибыл с территории частного домовладения идет белый дым команда скорая и полиция на месте, разведка».

В 01 час 47 минут подполковник внутренней службы Радченко А.А., приказал:

-НШ- организовать сбор информации об объекте пожара, возможности нахождения людей в горящем доме, организовать взаимодействие со службами жизнеобеспечения.

- НТ- произвести учет отделений, составить схему расстановки сил и средств, обеспечить бесперебойную подачу воды к месту пожара.

В 21 час 30 минут в ходе разговора с Жижиным Станиславом Вячеславовичем было установлено, что он со знакомыми распивали спиртные напитки в доме, после его произошел пожар, более ничего внятного, в том числе об общем количестве людей в доме и месте возможного их нахождения Жижин Станислав Вячеславович пояснить не мог.

В 21 час 32 минуты подполковник внутренней службы Радченко А.А., через НШ передал уточненную информацию по пожару: «точный адрес ул. Староорловская д 22, частный дом деревянно-рубленный, одноэтажный, в плане 6 x 8 метров, с пристройкой 5 x 3 метра, открытое горение ликвидировано по команде, общая площадь пожара составила 64 квадратных метра, внутренняя часть дома обгорела полностью, кровля частично обрушилась, площадь обрушения 30 кв. метров, в доме завалы, сил на пожаре достаточно, под завалами могут находиться 2 человека, проводится проливка и разборка конструкций, проливки будет много, работают 3 водяных ствола», и приказал активизировать работы по разборке завалов и поиску возможных погибших.

В 21 час 42 минуты на полу, в ходе проливки и разборки строительных конструкций, в комнате и у входа в комнату, в очаге пожара под завалами конструкций чердачного перекрытия и кровли были обнаружены сильно обгоревшие тела мужчины и женщины. Предположительно тела Сидорова Александра и Сидоровой Ольги (точные данные, отчество и дату рождения установить на месте пожара не представилось возможным) смерть которых от ожогов 4 степени 100 % площади поверхности тела была констатирована нарядом СИМП ДЗ г. Москвы № 528755 и № 528756 соответственно. Тела доставлены в судебно-медицинский морг №12 для проведения судебно-медицинской экспертизы. О чем была передана информация на ЦУКС.














План дома со схемой подачи стволов

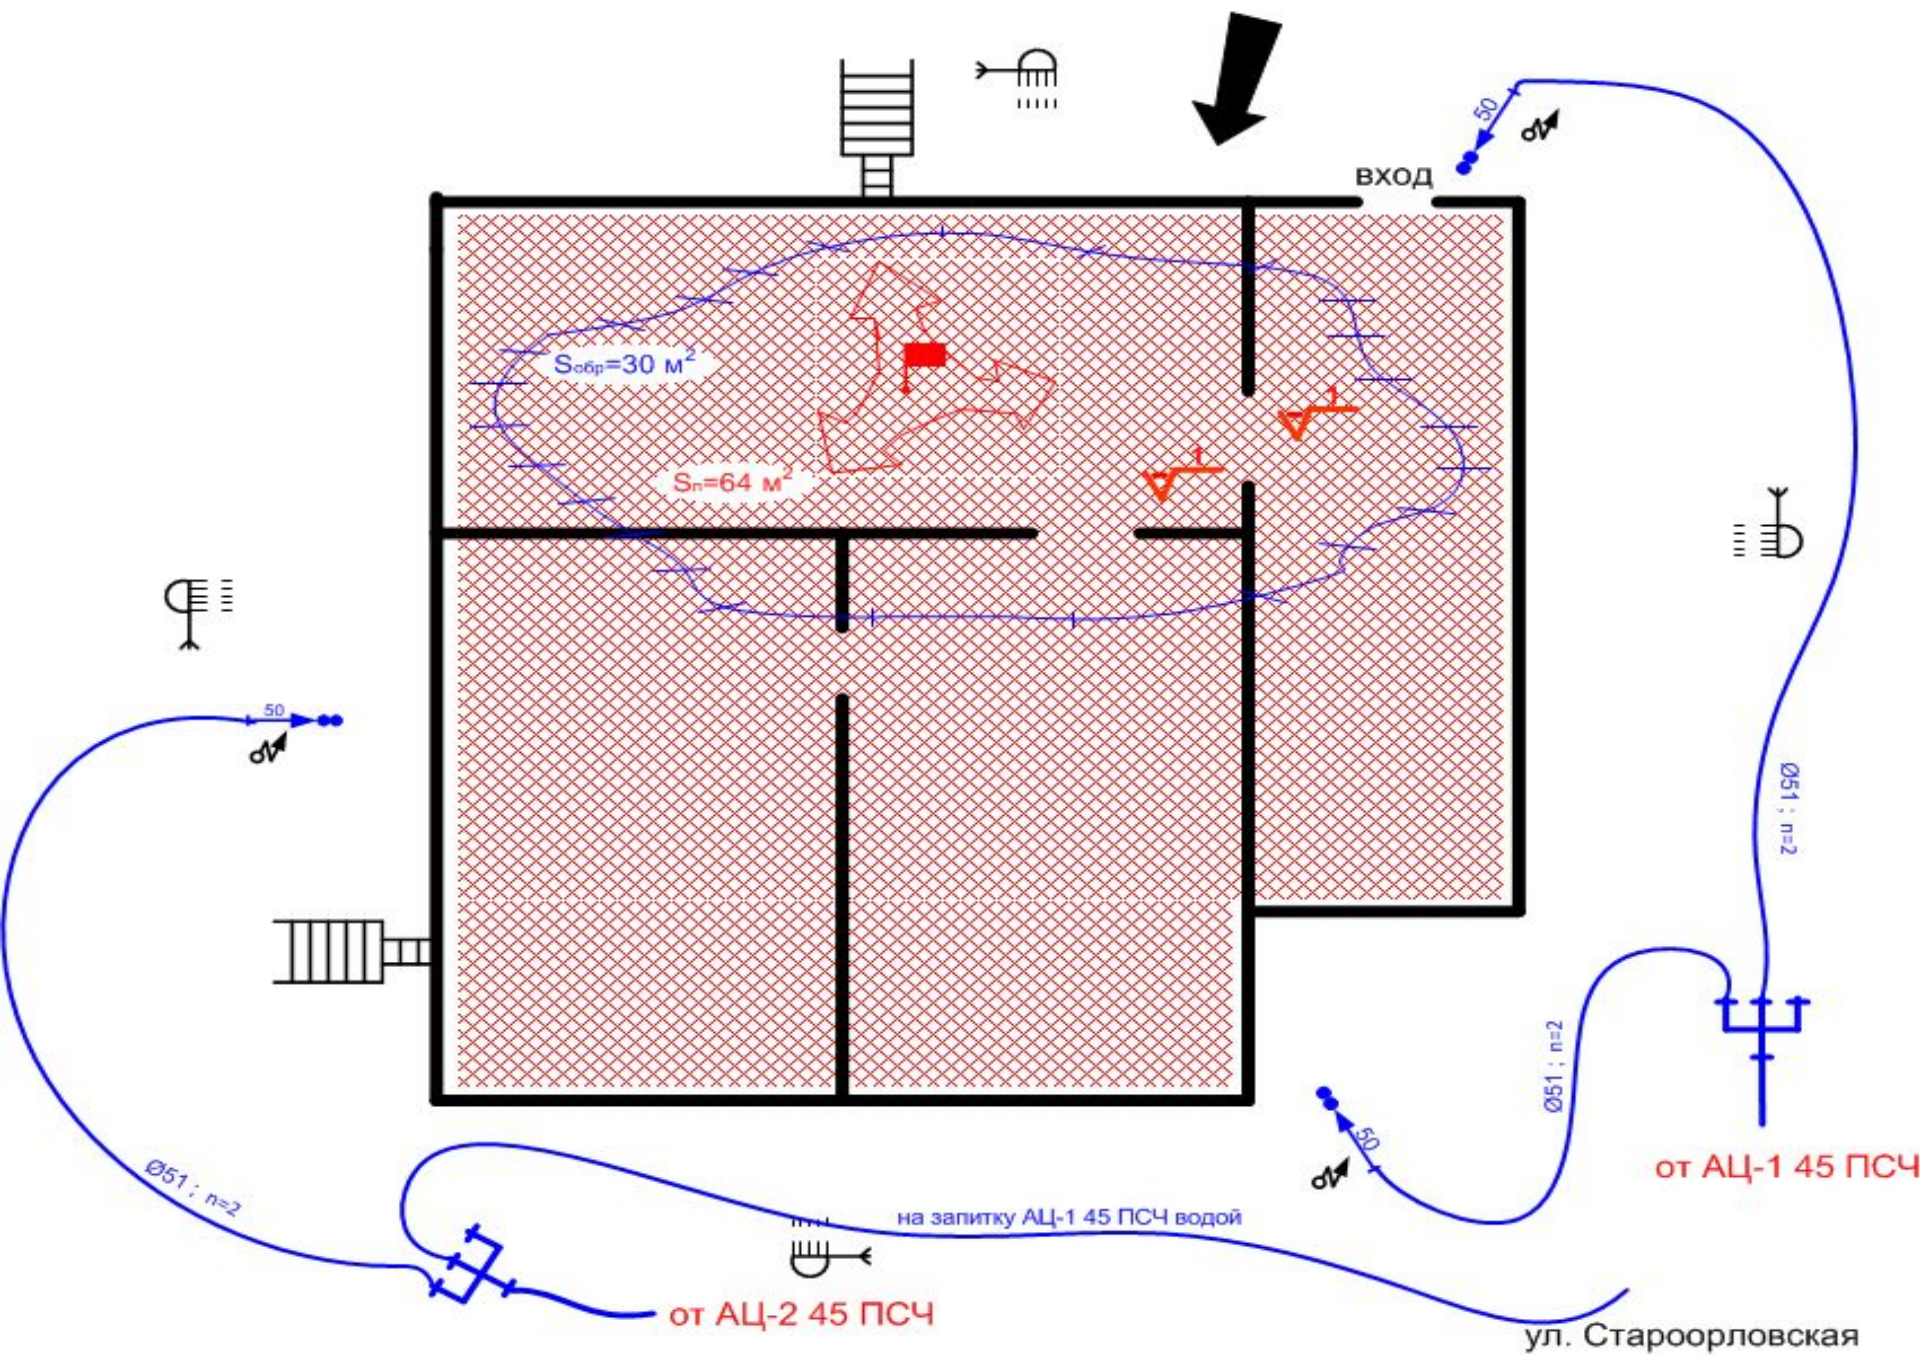



**В 22 часа 28 минут к месту пожара прибыл врио заместителя начальника отряда по ОС и П- начальник СПТ 27 ПСО ФПС по г. Москве подполковник внутренней службы Кононов А.С., который оценив обстановку подтвердил информацию о пожаре на ЦУКС и приказал принять меры к вскрытию остатков кровельного покрытия, для удаления скопившегося дыма и пара.**

**В 22 часа 30 минут к месту пожара прибыл оперативный дежурный ТПСГ г. Москвы полковник внутренней службы Колесников Е.В., со штабом пожаротушения (НШ- подполковник внутренней службы Смирнов Д.С., начальник тыла- Соловьев А.А.), который по результатам разведки информации по пожару подтвердил.**


В 22 часа 34 минуты к начальнику штаба СПТ 27 ПСО ФПС по г. Москве майору внутренней службы Латаеву М.А., обратилась женщина, которая сообщила, что у нее в доме, по адресу: ул. Староорловская дом 116, находится мужчина со следами термических ожогов, о чем была передана информация руководящему составу на месте пожара и на ЦУКС, одновременно были направлены отделение ПСО-206 и наряд СМП ДЗ г. Москвы для проверки данной информации. Данный мужчина Умяров Максим Сергеевич 1980 г.р., который после осмотра нарядом СиНМП ДЗ г. Москвы № 701708642 с диагнозом: термические ожоги 2-й и 3-й степеней головы, верхних и нижних конечностей на 24 % поверхности тела, переохлаждение и алкогольное опьянение был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Умяров Максим Сергеевич самостоятельно покинул горящий дом до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

В 22 часа 39 минут оперативный дежурный ТПСГ г. Москвы полковник внутренней службы Колесников Е.В., передал информацию на ЦУКС: «Горняк-2, Степняк-1, Курган-1, загорание частного дома в плане 6Х8 с пристройкой, пристройка обрушилась, S-64 кв.м.»

Для эффективной проливки завалов было принято решение о применении смачивателя.

# Действия органов исполнительной власти

Сотрудниками управы района «Ново-Перedelкино» был организован сбор и предоставление информации по объекту пожара. Исходя из этой информации было определено, что дом является расселенным, не жилым.

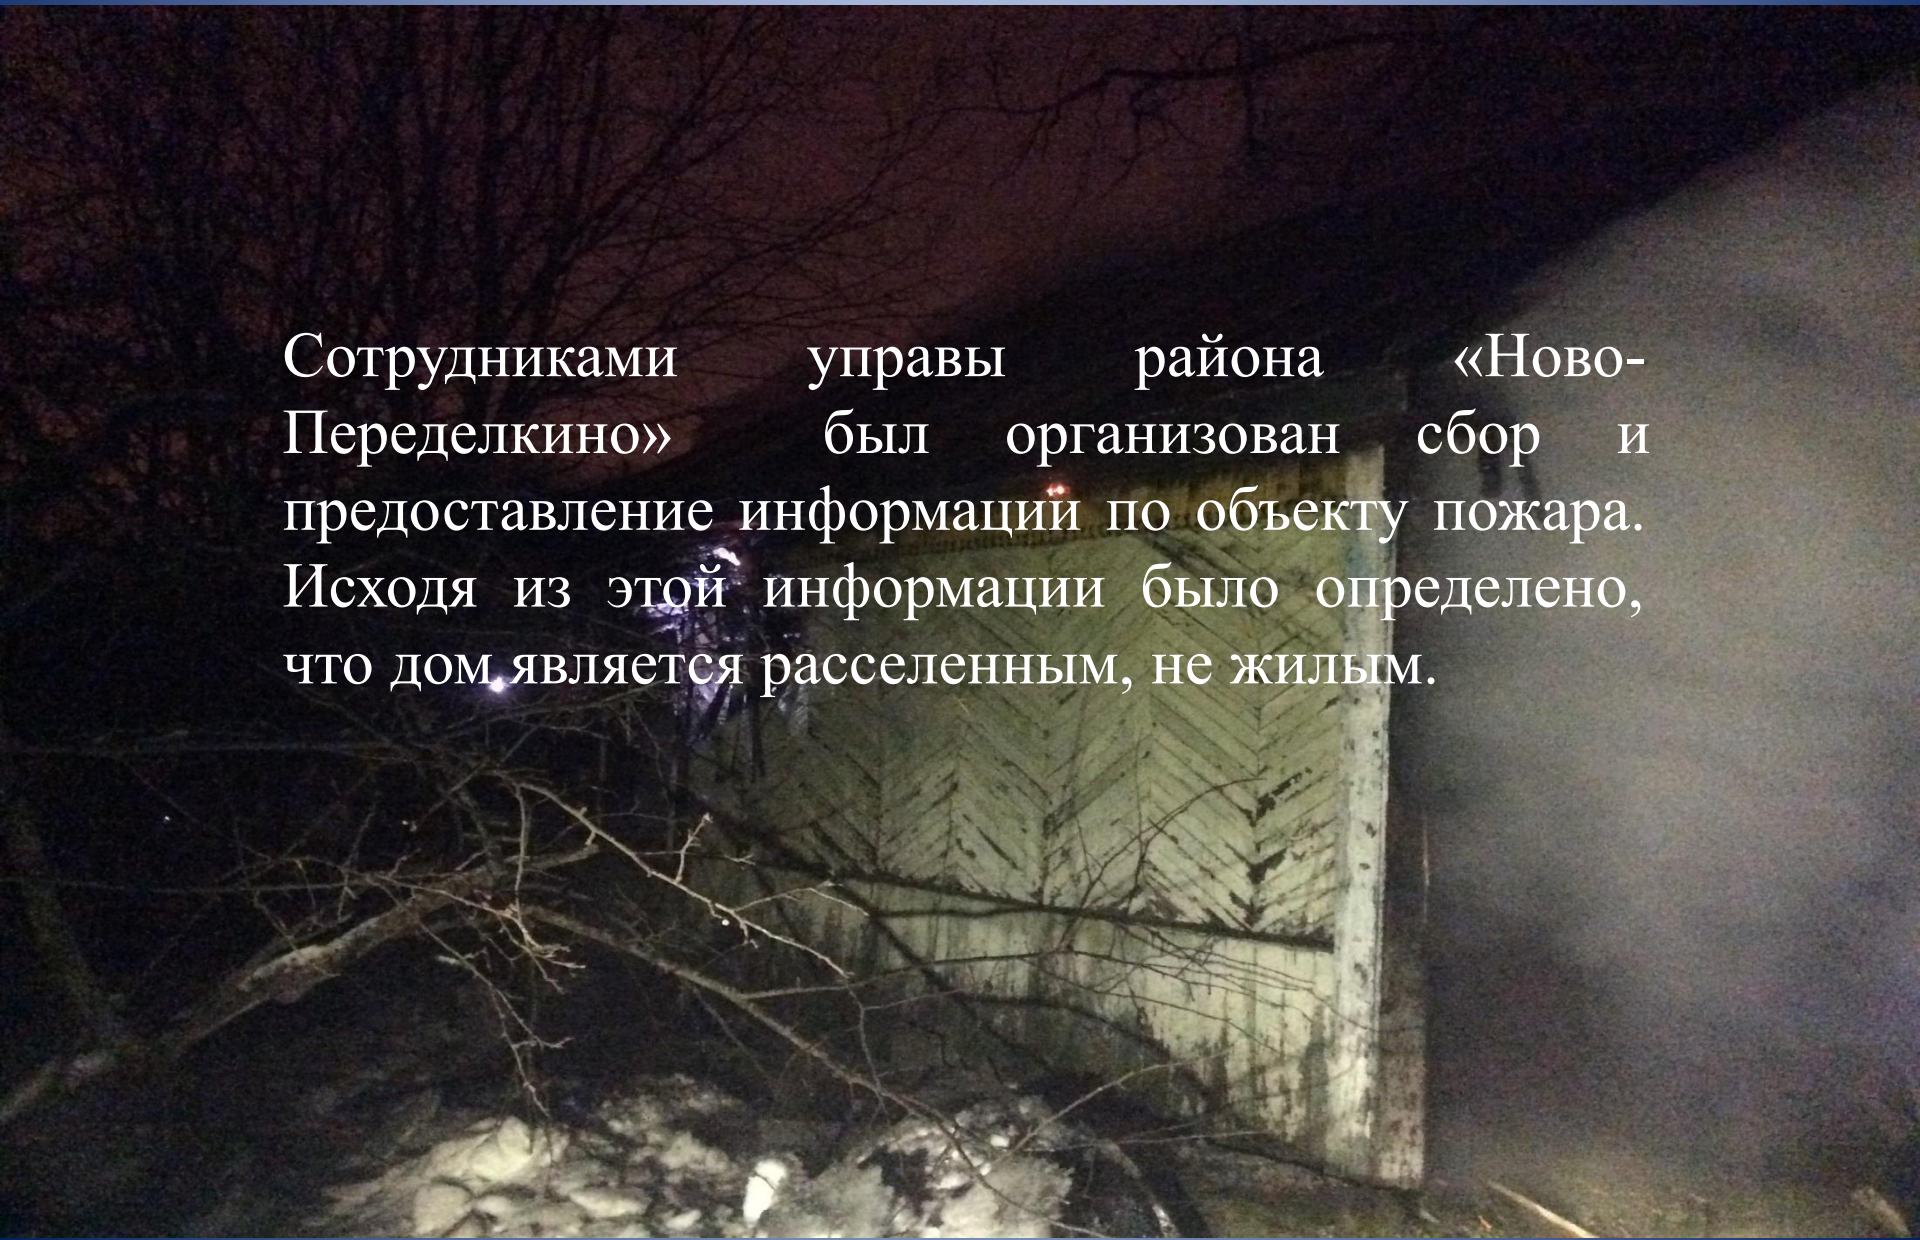



# Использование инновационных технологий

Для освещения места пожара использовались мобильные осветительные системы PELI 9420 LED RALS в количестве 4-х единиц. Данное решение обеспечило достаточное освещение места пожара для проведения разборки завалов и поиска тел погибших.





**Спасибо за внимание!**