



ОАО "МГП СПЕЦАВТОМАТИКА"

*Приборы приемно-
контрольные и
управления
пожаротушением*

Серии 7000

**КАЧЕСТВО
НАДЕЖНОСТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ**



129626, Москва, Графский пер., 14
тел.: (095) 742-6100, 742-6101, факс: (095) 742-6149
<http://www.sauto.ru> e-mail: sauto@mail.ru

Разработка и сопровождение СІР group

Прибор приемно-контрольный пожарный и управления пожаротушением СА-7100

СА- 7100




- Количество шлейфов сигнализации – 2;
- Напряжение питания – 220В, 50Гц;
- Встроенные аккумуляторы – 24 В пост., 10 А.ч;
- Количество адресных устройств в шлейфе - до 198 (99 извещателей и 99 контрольных или управляющих модулей);
- Количество шлейфов оповещения – 2;
- Интерфейсный порт RS-232;
- Диапазон рабочей температуры – от 0°C до +50°C;
- Относительная влажность – до 93% (при 40 °C);
- Автоматическая и ручная установка чувствительности извещателей;
- Регулировка чувствительности извещателей "День"/"Ночь".



Прибор приемно-контрольный пожарный и управления пожаротушением СА-7200

СА-7200

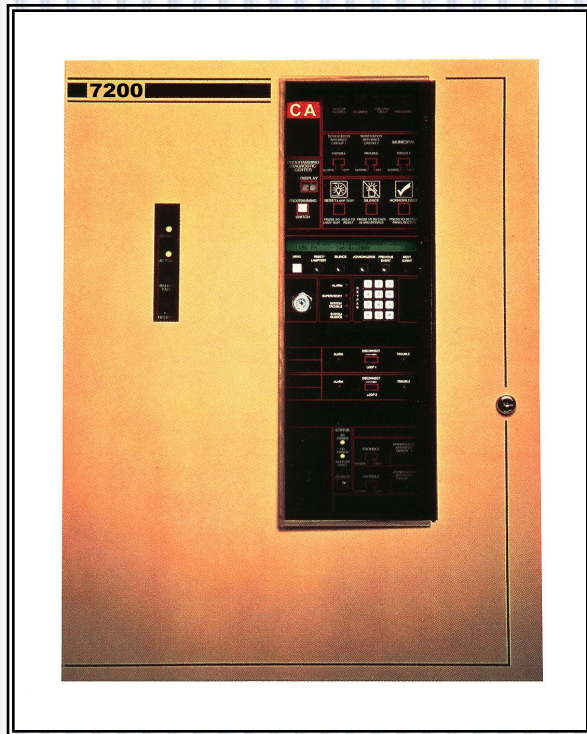


- Количество шлейфов сигнализации – от 2 до 30;
- Напряжение питания – 220В, 50Гц;
- Резервное питание – 24В (2 аккумулятора – 12В, 7А .ч.);
- Максимальное сопротивление проводов шлейфа – 40 Ом;
- Количество адресных устройств в шлейфе в шлейфе – до 99 извещателей и 98 контрольных или управляющих модулей;
- Количество шлейфов оповещения – 2;
- Интерфейсный порт RS-232;
- Цепи находятся под контролем на обрыв и КЗ;
- Диапазон рабочей температуры – от 0°С до +50°С;
- Относительная влажность – до 93% (при 40 °С).



Прибор приемно-контрольный управления пожарный ППК УП СА-7100

АДРЕСНЫЕ ПИЩАРИТЕЛЬНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ И МОДУЛИ

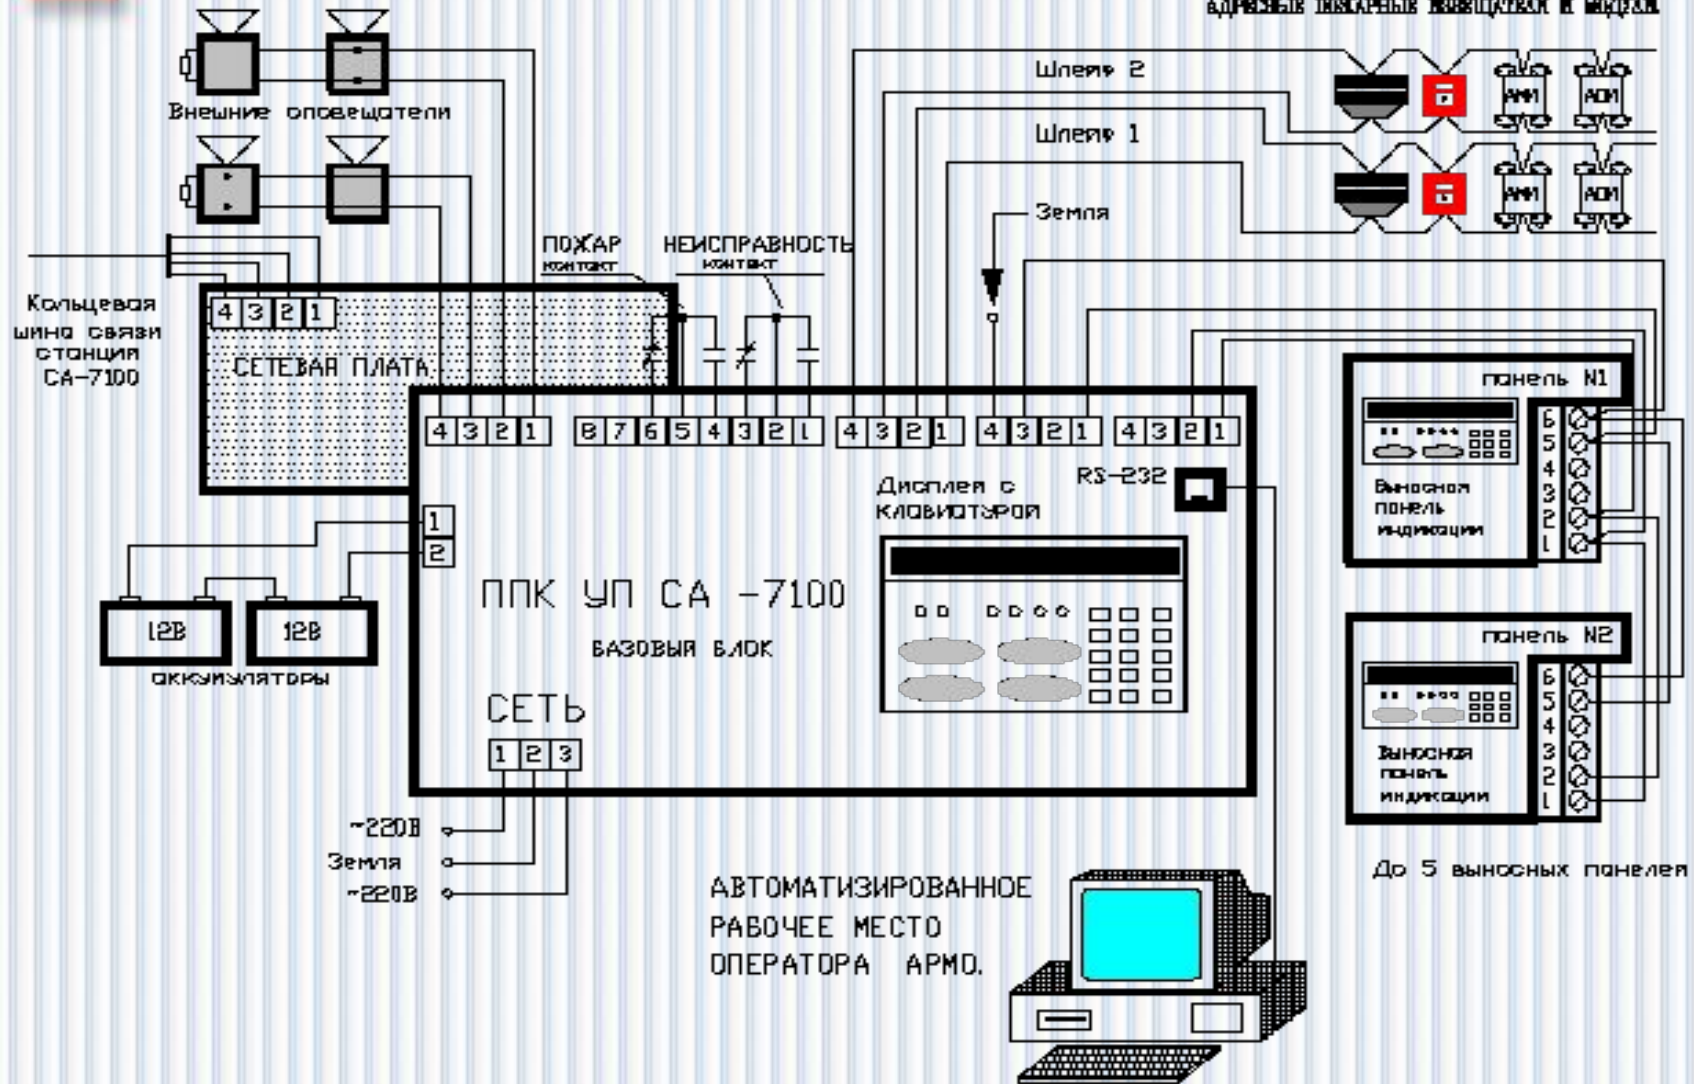


До 5 выносных панелей


АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ
РАБОЧЕЕ МЕСТО
ОПЕРАТОРА АРМО.




Схема внешних соединений оборудования пожарной сигнализации ППК УП СА-7100

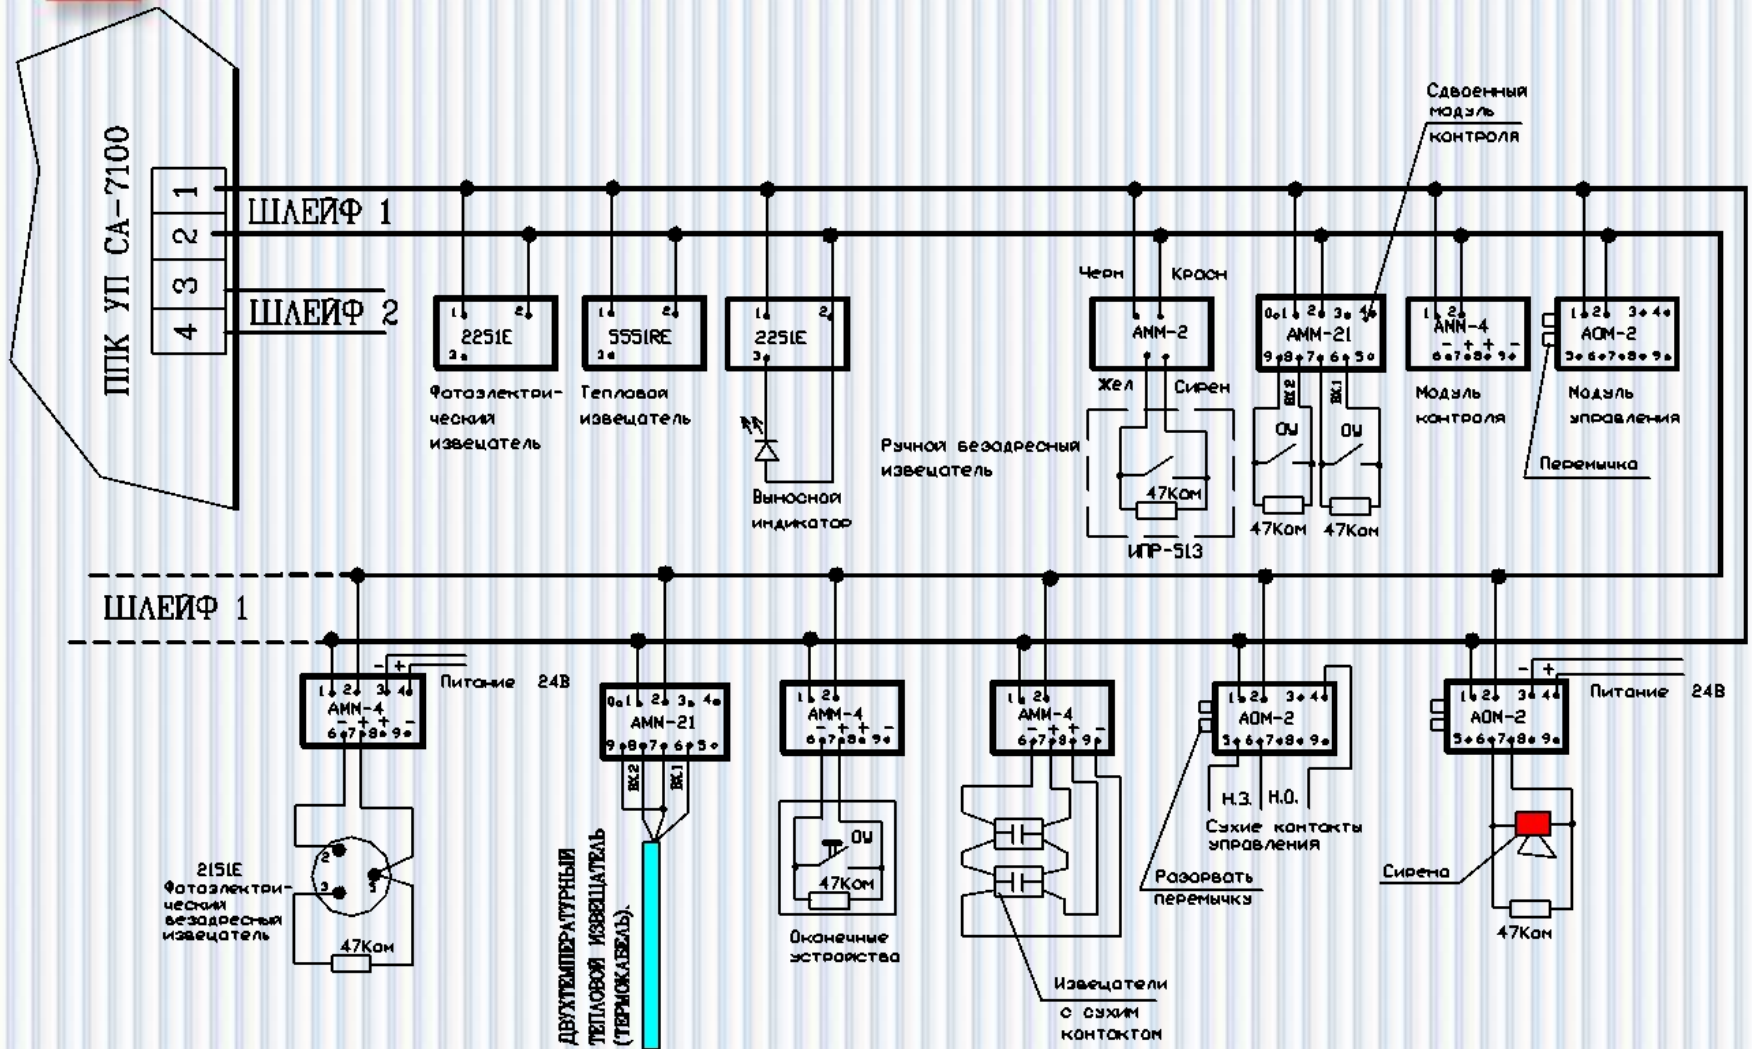

Кольцевая система из нескольких станций ППК УП СА-7100

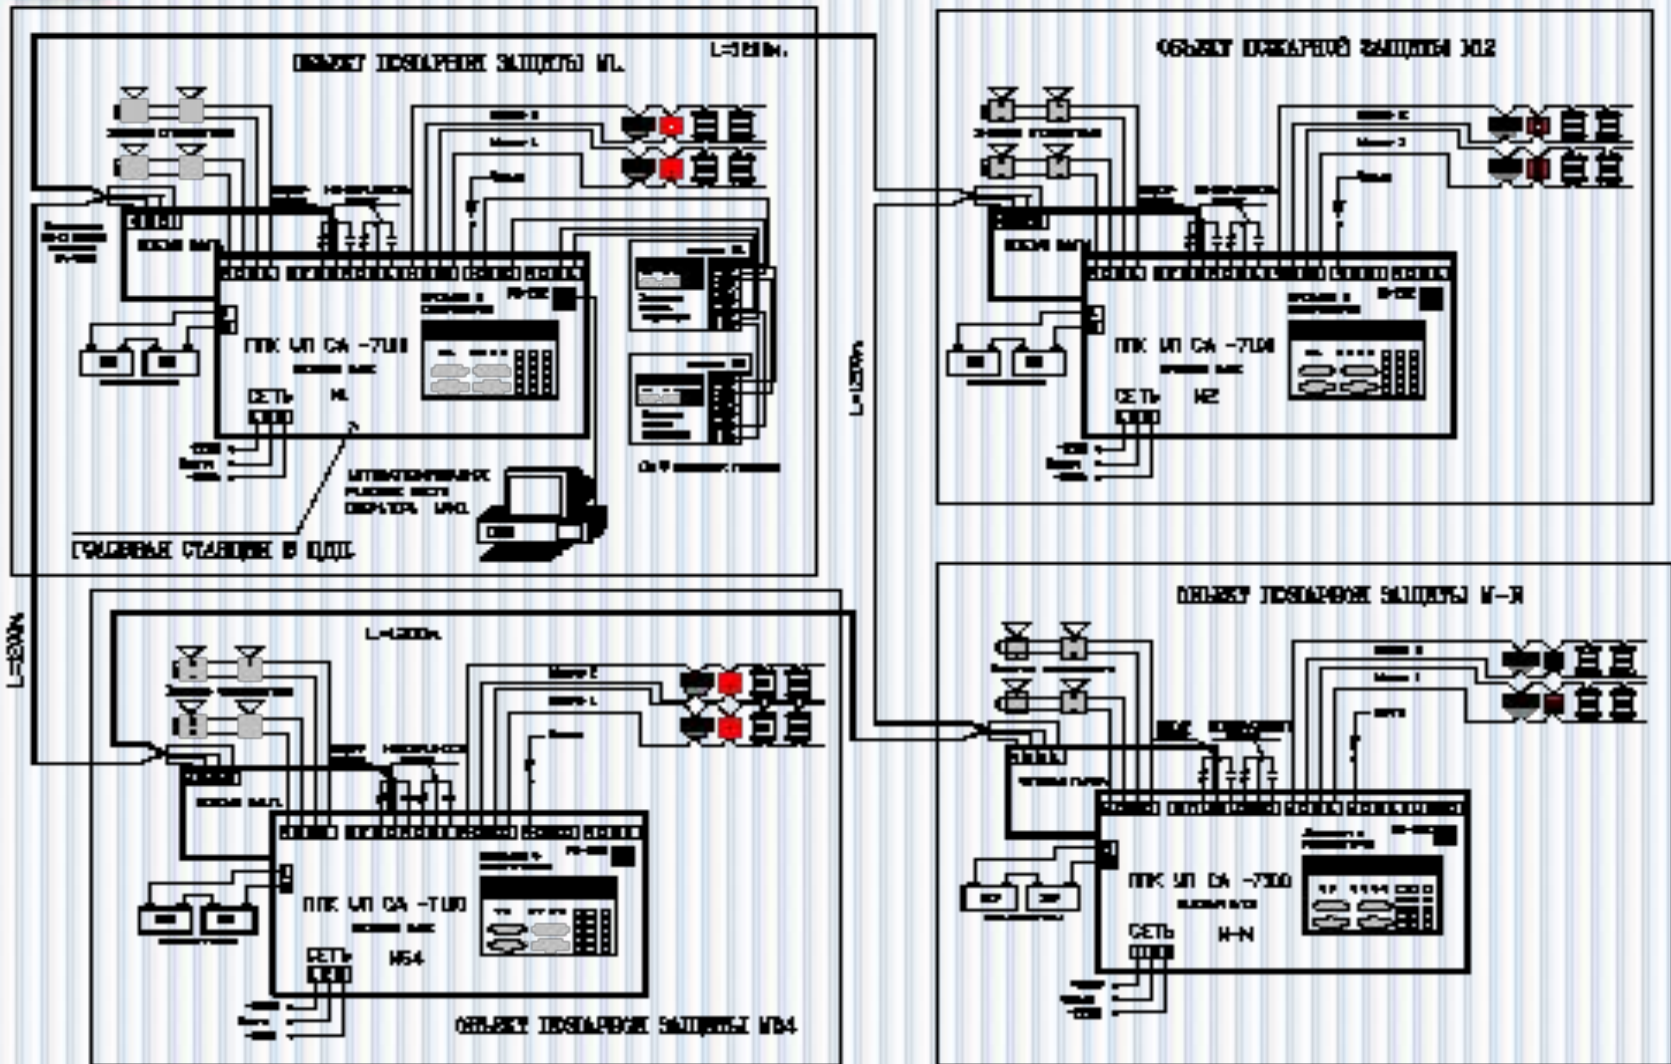


Система управления газовым пожаротушением с огнегасительной станцией на базе ППК УП СА-7100 и ППК УП СА-2224

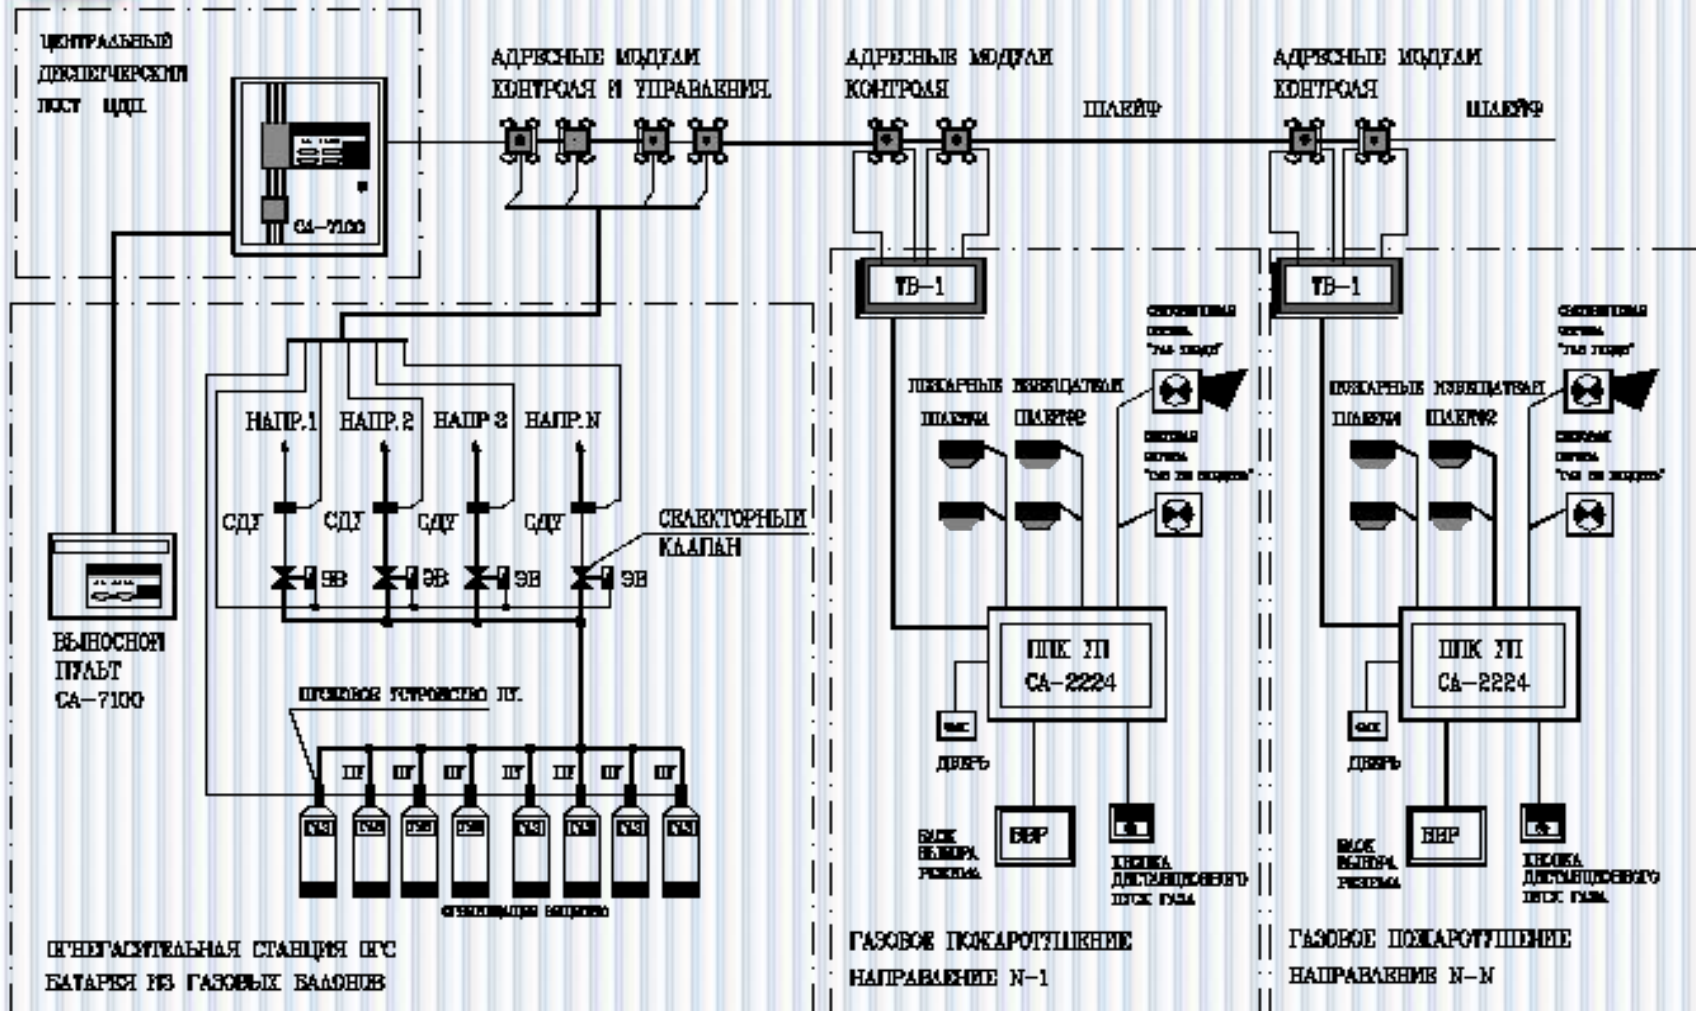


Система управления оборудованием пожарной автоматики

на базе ППК УП СА-7100

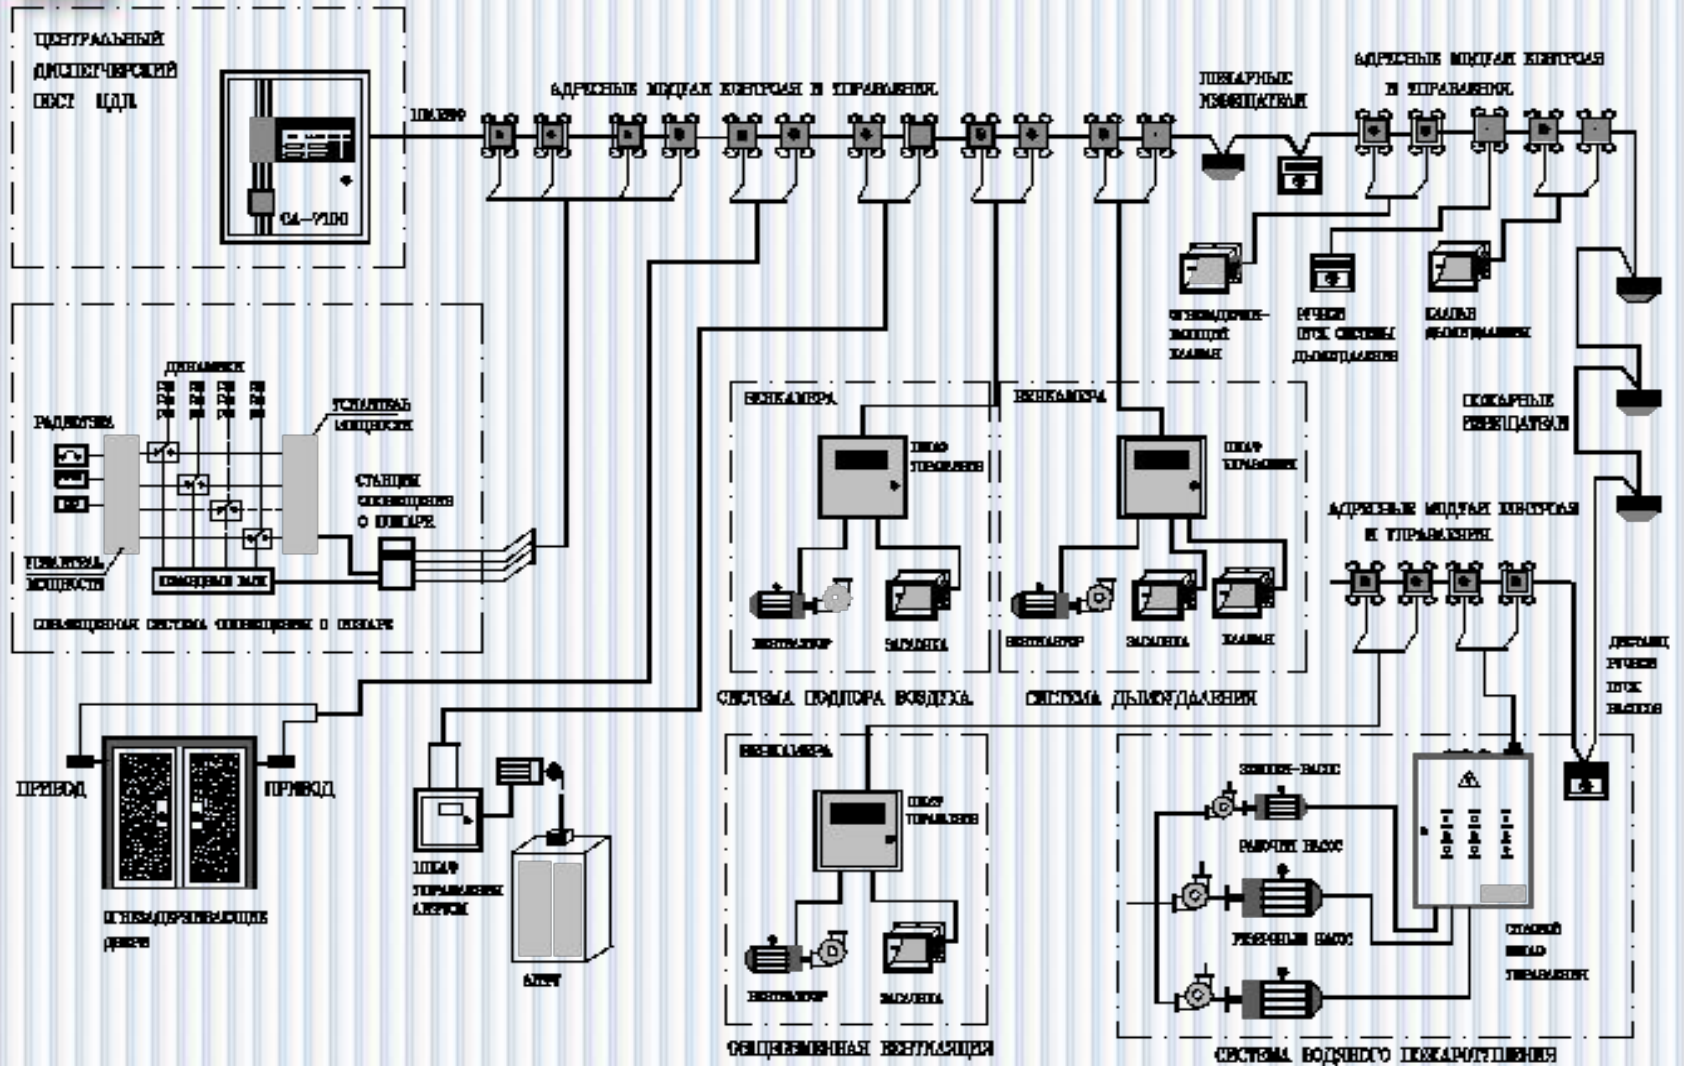

Прибор приемно-контрольный управления пожарный ППК УП СА-7200

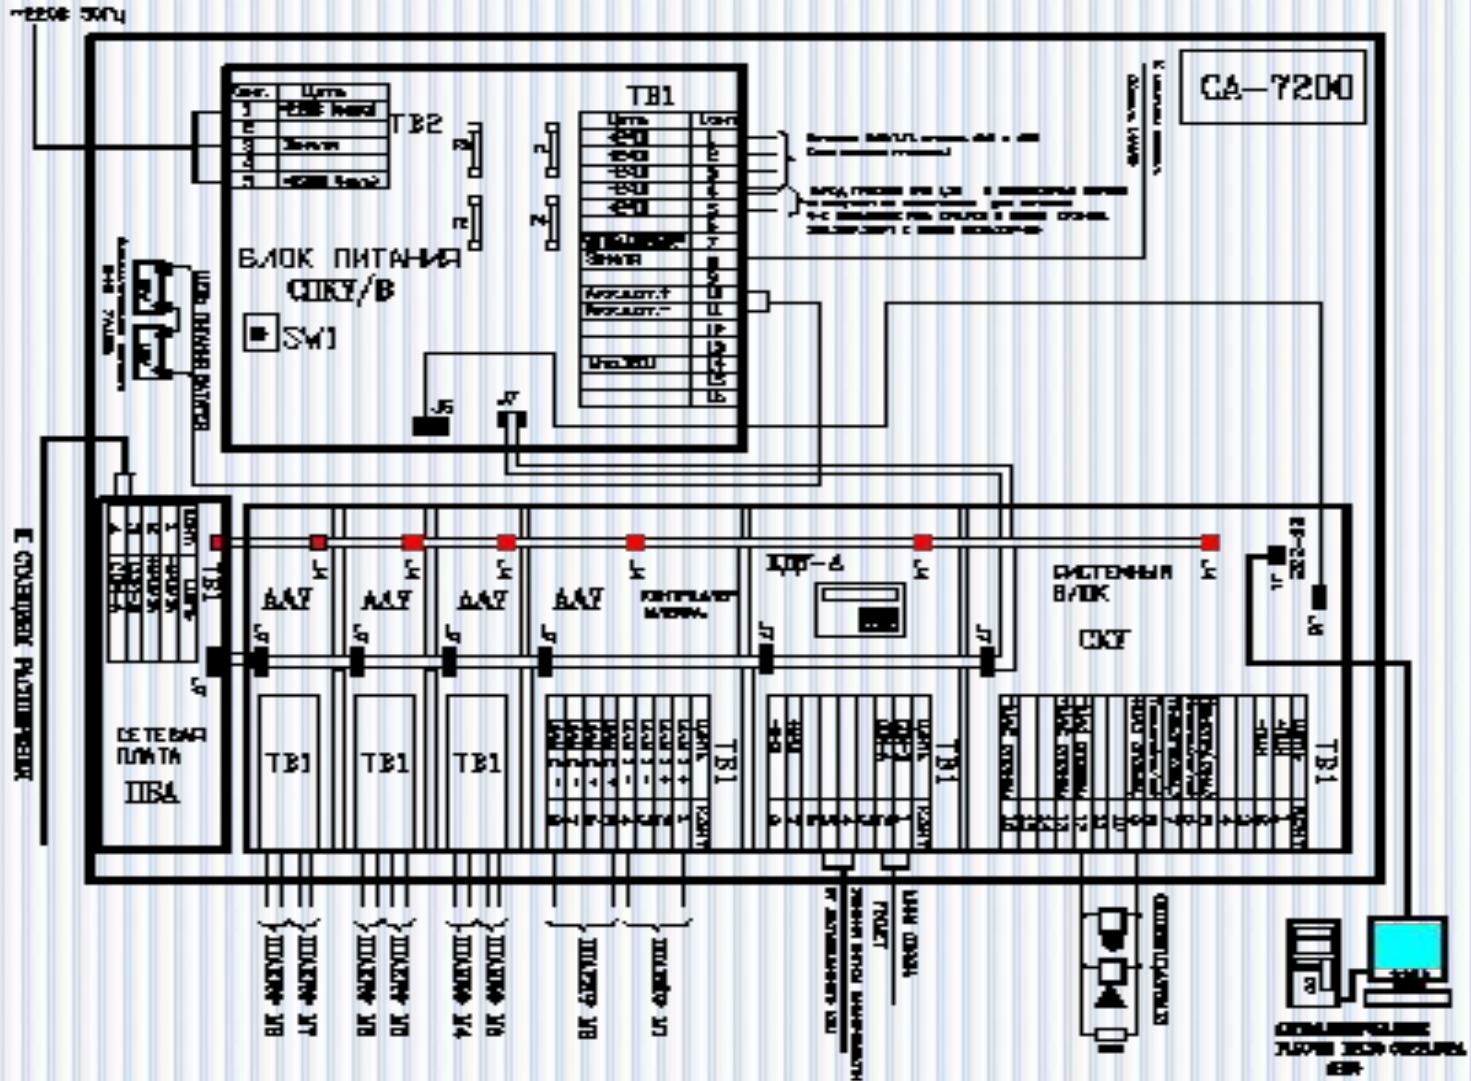

Прибор приемно-контрольный и управления пожарный ППК УП

СА-7200 со станциями расширения и выносной индикационной панелью

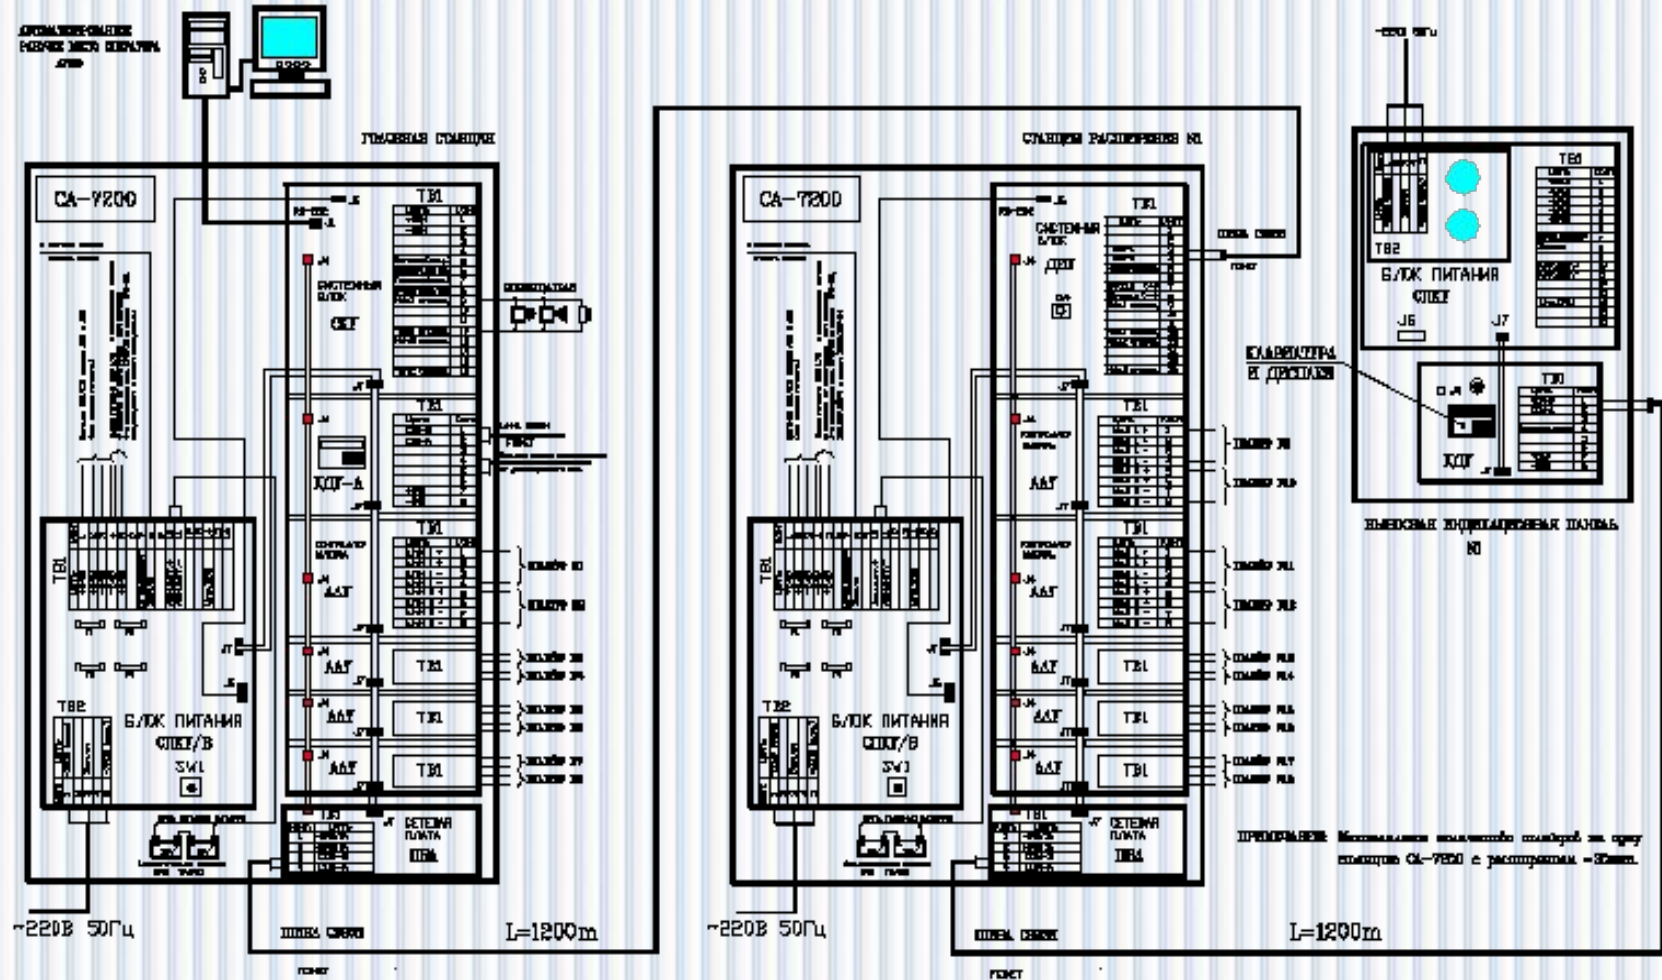


СХЕМА ВНЕШНИХ СОЕДИНЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРИБОРОВ ППК УП СА-7100 ИЛИ 7200 СЕРИИ 7000.

