


Дипломный проект
Тема: Разработка
технической документации
на оборудование серверной
административного здания

Студента группы РТ32
Иваницкого М.В.

Нормативные документы

- СН 512-78
- ANSI/TIA/EIA - 569-A
- ГОСТ Р 53315 - 2009

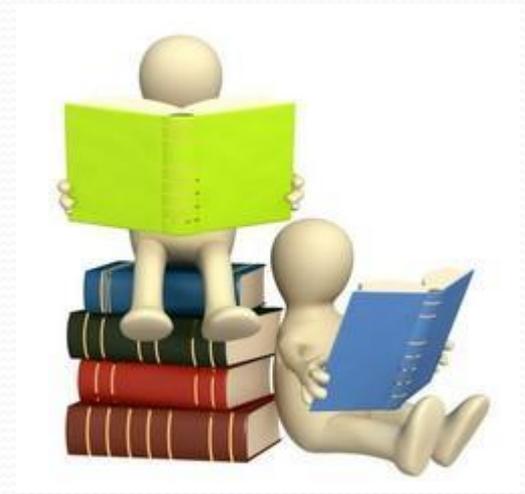

Требование к помещению

- Система кондиционирования должна обеспечивать поддержку температуры в диапазоне от 18 до 24 градусов по Цельсию.
- Минимальный допустимый размер серверной комнаты – 12 м².
- Рекомендуется иметь подъемный пол или систему кабельнесущих лотков.
- Хорошо, когда в серверном помещении нет окон, а стены не являются внешними стенами здания: это положительно сказывается на безопасности и позволяет поддерживать нужный микроклимат.

Существующее серверное оборудование

Стойка телекоммуникационная



Сервер
KRAFTWAY



Источник бесперебойного питания APC



Коммутатор Linksys



Выбор оборудования серверной

Шкаф Hyperline



Сервер Inpro Archer



Источник бесперебойного питания PowerCom



Коммутатор Dlink DES



Дополнительное оборудование

Кондиционер мобильный Ballu



Видеокамера HD TVI Hikvision



