

ПАСПОРТ КОТЕЛЬНОЙ

Наименование объекта
Адрес местоположения объекта
(шрифт Times New Roman, 41)

Ответственный за разработку:
Руководитель котельной
Саидов Сироджиддин Пазлиевич
Тел.: 8 (34147) 3-61-28
Моб.: 8-912-908-34-38
(шрифт Times New Roman, 20)

Откорректирован 11.09.2017 г.
(шрифт Times New Roman, 20)



ПАСПОРТ КОТЕЛЬНОЙ
ООО «Сарапултеплоэнерго»
(Содержание)

1. Содержание	2
2. Место расположения, контактная информация, характеристика котельной	3
3. Характеристика котлов	4
4. Схема отопления жилых домов и объектов	5
5. Перечень отапливаемых объектов	6
6. Система водоснабжения	7
7. Система газоснабжения	8
8. Система электроснабжения	9
9. Поэтажная планировка здания котельной	10
10. Фотоматериалы	11

ПАСПОРТ КОТЕЛЬНОЙ ООО «Сарапултеплоэнерго»

(Место расположения, контактная информация, характеристика котельной)

Котельная ООО «Сарапултеплоэнерго»

Адрес котельной: Удмуртская Республика,
г. Сарапул, ул. Вечтомова, 1.

Руководитель: Саидов Сироджиддин Пазлиевич,
тел. 8(34147) 3-61-28, 8-912-908-34-38.

Телефон ДДС котельной: 8 (34147) 3-61-28, 4-17-33.

Дежурная смена котельной 2 чел.:

1 – оператор котельной;

1 – слесарь газового оборудования.

В ночное время: 1 чел. – оператор котельной.

**Котельная
ООО «Сарапултеплоэнерго»**

Характеристика котельной:

Одноэтажное кирпичное здание, II степени огнестойкости, размерами в плане 20x10 м, высотой 7 м. Перекрытия железобетонные. Кровля односкатная, мягкая. Оконные проемы отсутствуют. Здание котельной принадлежит: ООО «Сарапултеплоэнерго».

В котельной установлены 4 комбинированных котла.

Вид основного топлива – газ.

Вид резервного топлива – мазут (15 м³).

Вентиляция – приточно-вытяжная.

Дымовая труба – металлическая, высотой 30 м.


Категория производства – «Г».

ПАСПОРТ КОТЕЛЬНОЙ

ООО «Сарапултеплоэнерго»

(Схема отопления жилых домов и объектов)

Котельная, ООО «Сарапултеплоэнерго»
 г. Сарапул, ул. Вечтомова, 1
 Исп. директор Саидов С.П.
 тел. 8(34147)3-61-28
 тел. ДДС 8(34147)4-17-33

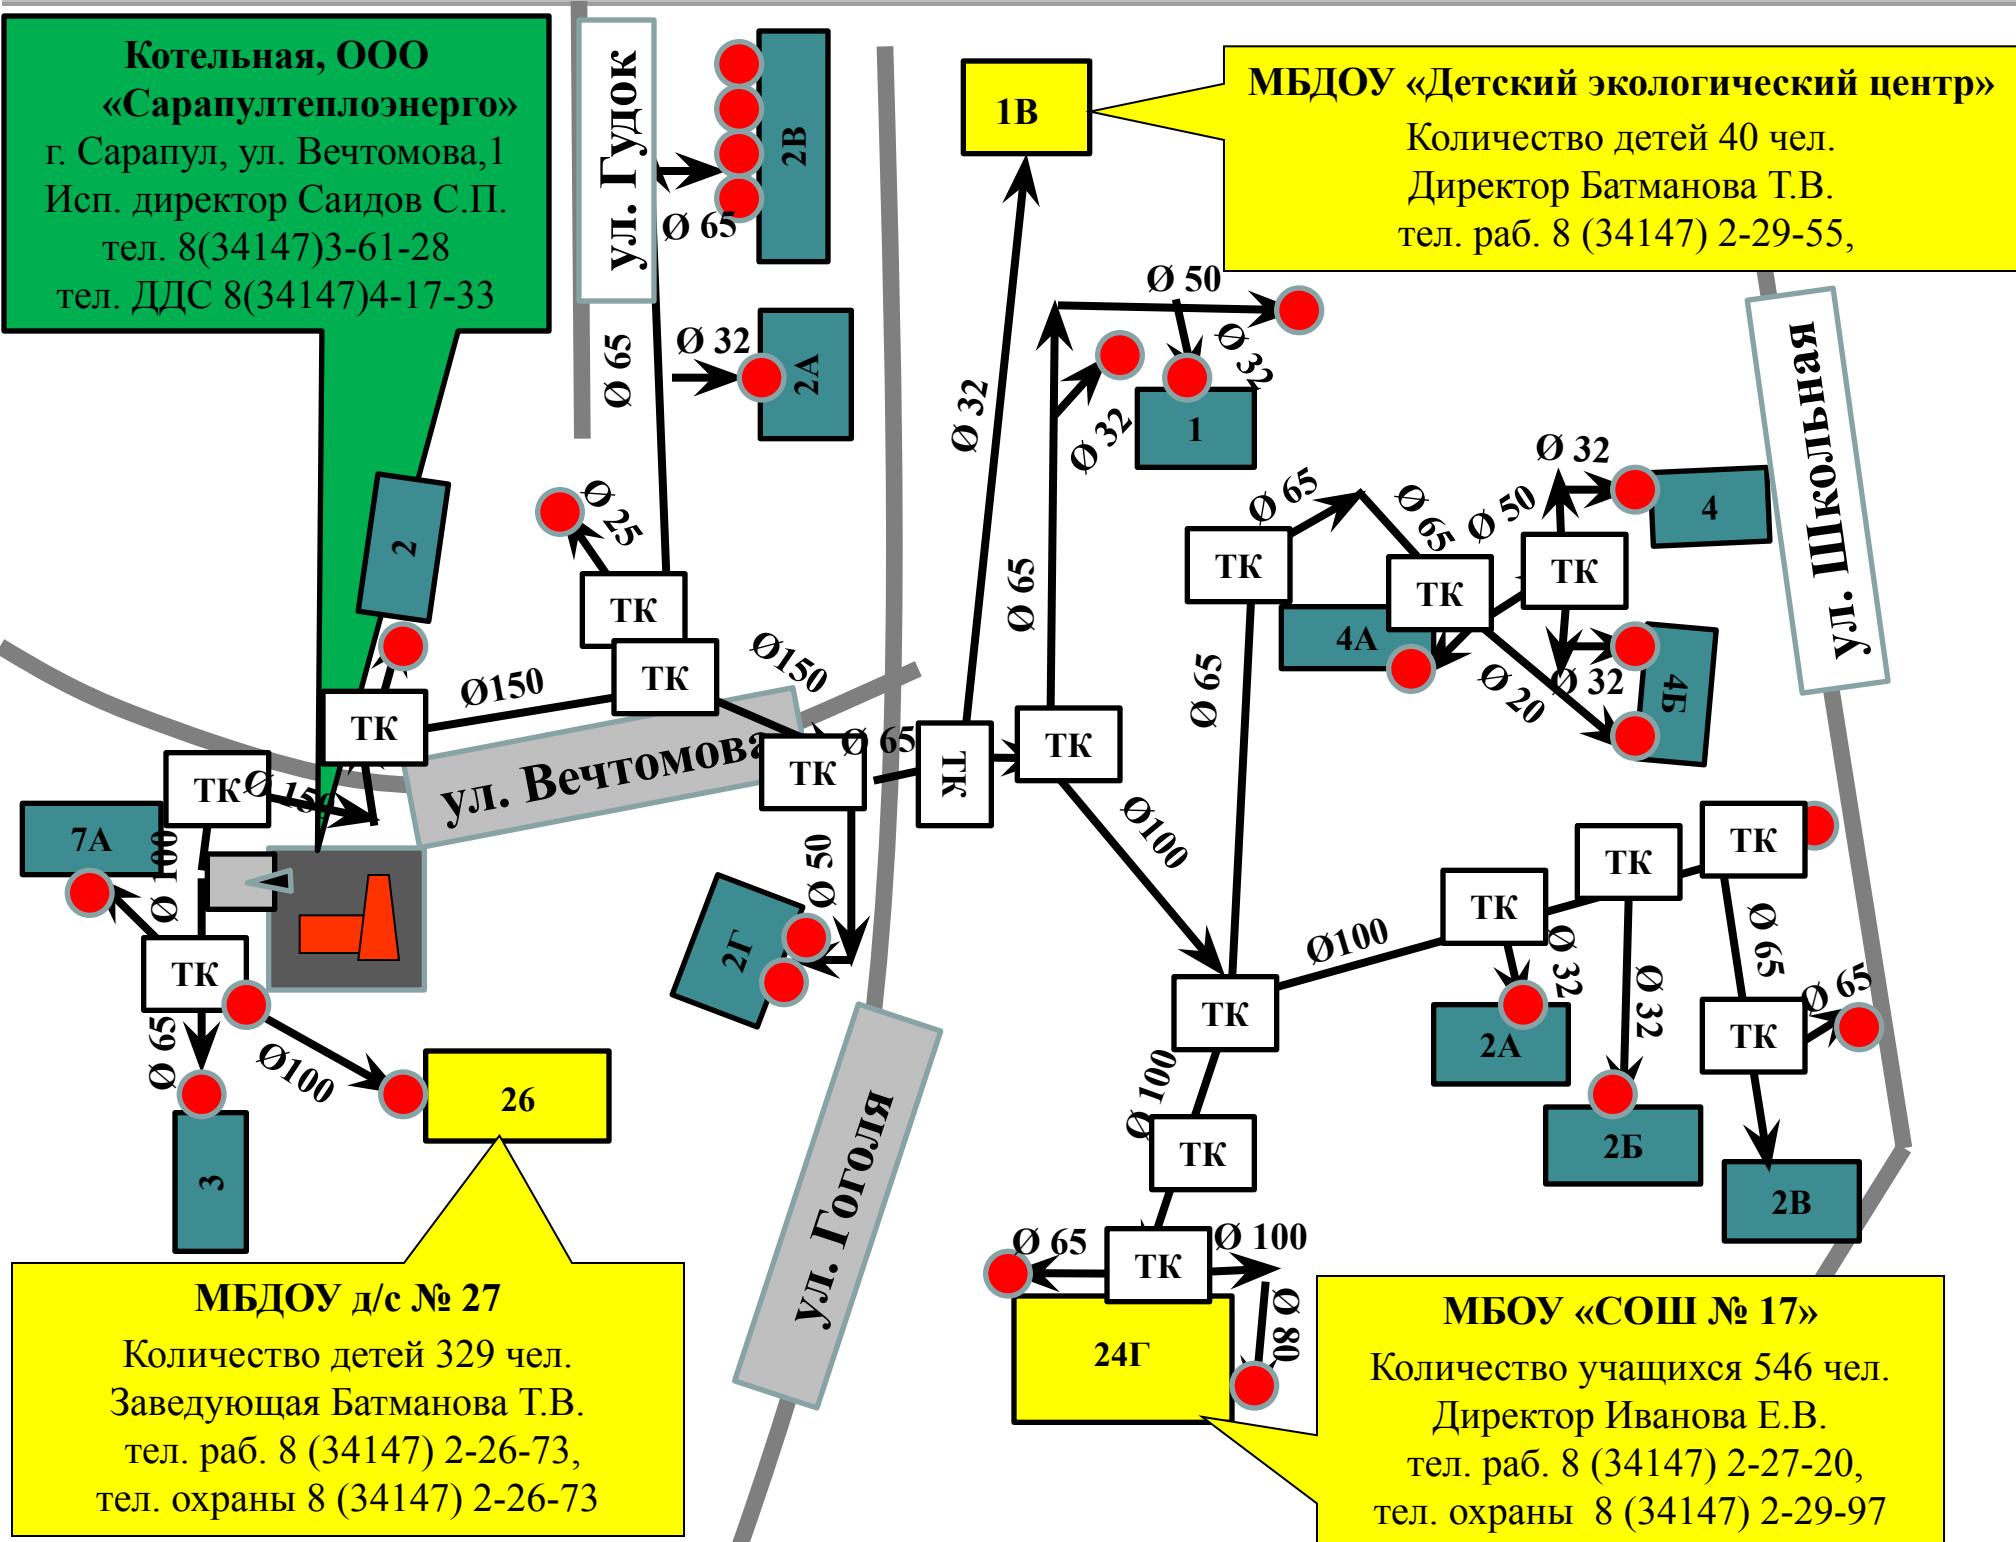

Организации обслуживающие жилой фонд и теплотрассу:

1. ООО «ГУК в ЖКХ»
 директор Фонарева С.М.
 тел. раб. .8(34147) 4-43-27
2. ООО УК «Лидер»
 директор Красик И.Б.
 тел. раб. 8(34147) 4-35-32
 тел. диспетчера 8(34147) 4-35-32
3. ООО «Сарапултеплоэнерго»
 гл. инженер Рыбин Д.М.
 тел. 8(34147) 3-61-28
 тел. диспетчера 8(34147) 4-74-26

Условные обозначения	
	Котельная
	Диаметр теплотрассы
	Жилые дома
	Социально значимые объекты
	Тепловой узел
	Теплотрасса
	Тепловая камера
	ЦТП Узел управления ГВС и системой отопления

Общая протяженность теплотрассы – 1,21 км.
 Количество тепловых камер 18 шт.

Отапливается от котельной:
 12- жилых домов (297 чел.);
 3- социально-значимых объекта;



ПАСПОРТ КОТЕЛЬНОЙ
ООО «Сарапултеплоэнерго»
(Перечень отапливаемых объектов)

№ п/п	Статус объекта	Адрес	Этажность	Количество квартир	Количество подъездов	Количество человек	Управляющая компания
1	Жилой дом	ул. Вечтомова, 2	2	12	3	30	ООО «ГУК в ЖКХ»
2	Жилой дом	ул. Вечтомова, 3	5	45	3	110	ООО «ГУК в ЖКХ»
3	Жилой дом	ул. Вечтомова, 7А	2	9	2	20	ООО «ГУК в ЖКХ»
4	Жилой дом	ул. Гоголя, 2В	5	71	4	166	ООО «ГУК в ЖКХ»
5	Жилой дом	ул. Гоголя, 2Г	2	9	1	21	ООО «ГУК в ЖКХ»
6	Жилой дом	ул. Гудок, 2А	2	8	2	21	ООО «ГУК в ЖКХ»
7	Жилой дом	ул. Школьная, 2А	2	8	1	17	ООО «Лидер»
8	Жилой дом	ул. Школьная, 2Б	2	8	1	15	ООО «Лидер»
9	Жилой дом	ул. Школьная, 2В	2	6	1	14	ООО «Лидер»
10	Жилой дом	ул. Школьная, 4	2	6	1	16	ООО «Лидер»
11	Жилой дом	ул. Школьная, 4А	2	11	1	26	ООО «Лидер»
12	Жилой дом	ул. Школьная, 4Б	2	9	1	22	ООО «ГУК в ЖКХ»
13	Детский экологический центр	ул. Гоголя, 1В	1	-	-	40	Министерство образования и науки Удмуртской Республики
14	МБДОУ д/с № 27	ул. Сивкова, 26	2	-	-	329	Министерство образования и науки Удмуртской Республики
15	МБОУ «СОШ № 17»	ул. Сивкова, 24Г	2	-	-	546	Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Итого: жилых домов - 12 СЗО – 3 (из них с ночным пребыванием – 0)						478 915	

ПАСПОРТ КОТЕЛЬНОЙ

ООО «Сарапултеплоэнерго»

(Характеристика котлов)



КВГ-630 (2 шт. – основные)

КСВ-0,5 (2 шт. – резервные)

Номинальная тепловая мощность, кВт	630	Номинальная тепловая мощность, кВт	500		
Вид основного/резервного топлива	газ/мазут	Вид основного/резервного топлива	газ/мазут		
Расход топлива, м ³ /ч	70	Расход топлива, м ³ /ч	55		
Габаритные размеры, мм	Длина	2600	Габаритные размеры, мм	Длина	2800
	Ширина	1080		Ширина	1100
	Высота	1800		Высота	1950
Масса, кг	1200	Масса, кг	2260		

ПАСПОРТ КОТЕЛЬНОЙ

ООО «Сарапултеплоэнерго»

(Система водоснабжения)

Организации обслуживающие и ремонтирующие сети водоснабжения

№ п/п	Наименование организации	Руководитель (Ф.И.О.)	Телефон руководителя (рабочий и сотовый)	Телефон диспетчерской службы	Состав дежурных сил и средств	
					Кол-во (чел.)	Техн. (ед.)
1	МУП «Сарапулводоканал»	Азябин Вячеслав Георгиевич	53-92-00 8-912-858-04-40	43-30-57	8	4



Котельная
ООО «Сарапултеплоэнерго»

Т-100

Водоснабжение котельной осуществляется от одного ввода диаметром 100 мм с ул. Вечтомова. Водопровод тупиковый. Материал водопровода – сталь. Глубина залегания - 2,5 м. Износ составляет 60%.

Для нужд технологического процесса имеется 2 емкости с водой объемом 3 м³. В котельной установлены 2 водяных насоса НКУ-90М.

Для подачи воды в систему водоподготовки котельной установлена соединительная головка (полугайка) диаметром 66 мм.

Ответственный за водоснабжение
старший инженер службы эксплуатации
Зайцев Константин Алексеевич
тел. 93-07-23, 8-912-761-22-19

Условные обозначения

- водопровод
- пожарный гидрант

ПАСПОРТ КОТЕЛЬНОЙ

ООО «Сарапултеплоэнерго»

(Система газоснабжения)

Организации обслуживающие и ремонтирующие сети газоснабжения

№ п/п	Наименование организации	Руководитель (Ф.И.О.)	Телефон руководителя (рабочий и сотовый)	Телефон диспетчерской службы	Состав дежурных сил и средств	
					Кол-во (чел.)	Техн. (ед.)
1	ОАО «Газпром газораспределение Ижевск» филиал в г. Сарапуле	Иванов Иван Иванович	53-92-00 8-912-858-04-40	04, 43-30-57	8	4



Газоснабжение котельной осуществляется по средствам наземного газопровода низкого давления (0,4 атм.) диаметром 100 мм.
Общая протяженность подвода газопровода 300 м.

Ответственный за газоснабжение
старший инженер службы эксплуатации
Зайцев Константин Алексеевич
тел. 93-07-23, 8-912-761-22-19

Условные обозначения

- газопровод
- шкафной распределительный пункт

ПАСПОРТ КОТЕЛЬНОЙ

ООО «Сарапултеплоэнерго»

(Система электроснабжения)

Организации обслуживающие и ремонтирующие сети электроснабжения

№ п/п	Наименование организации	Руководитель (Ф.И.О.)	Телефон руководителя (рабочий и сотовый)	Телефон диспетчерской службы	Состав дежурных сил и средств	
					Кол-во (чел.)	Техн. (ед.)
1	Сарапульский РЭС	Иванов Иван Иванович	53-92-00 8-912-858-04-40	43-30-57	8	4



ТП-176

Котельная
ООО «Сарапултеплоэнерго»

Электроснабжение котельной осуществляется воздушной ЛЭП напряжением 380 В.
 Фидер № 20, ТП №176, подстанция «Высотная».
 Минимальная необходимая мощность – 50 кВт.
 В котельной имеется дизельный генератор мощностью 60 кВт.
 (Расход топлива – 20 л/ч. Запас топлива – 100 л).

Ответственный за обеспечение электроснабжения
 энергетик службы эксплуатации Костылев Михаил Петрович
 тел. 93-07-21, 8-912-765-18-23

Условные обозначения


- ЛЭП
- Трансформаторная подстанция



ПАСПОРТ КОТЕЛЬНОЙ

ООО «Сарапултеплоэнерго»

(Поэтажная планировка здания котельной)

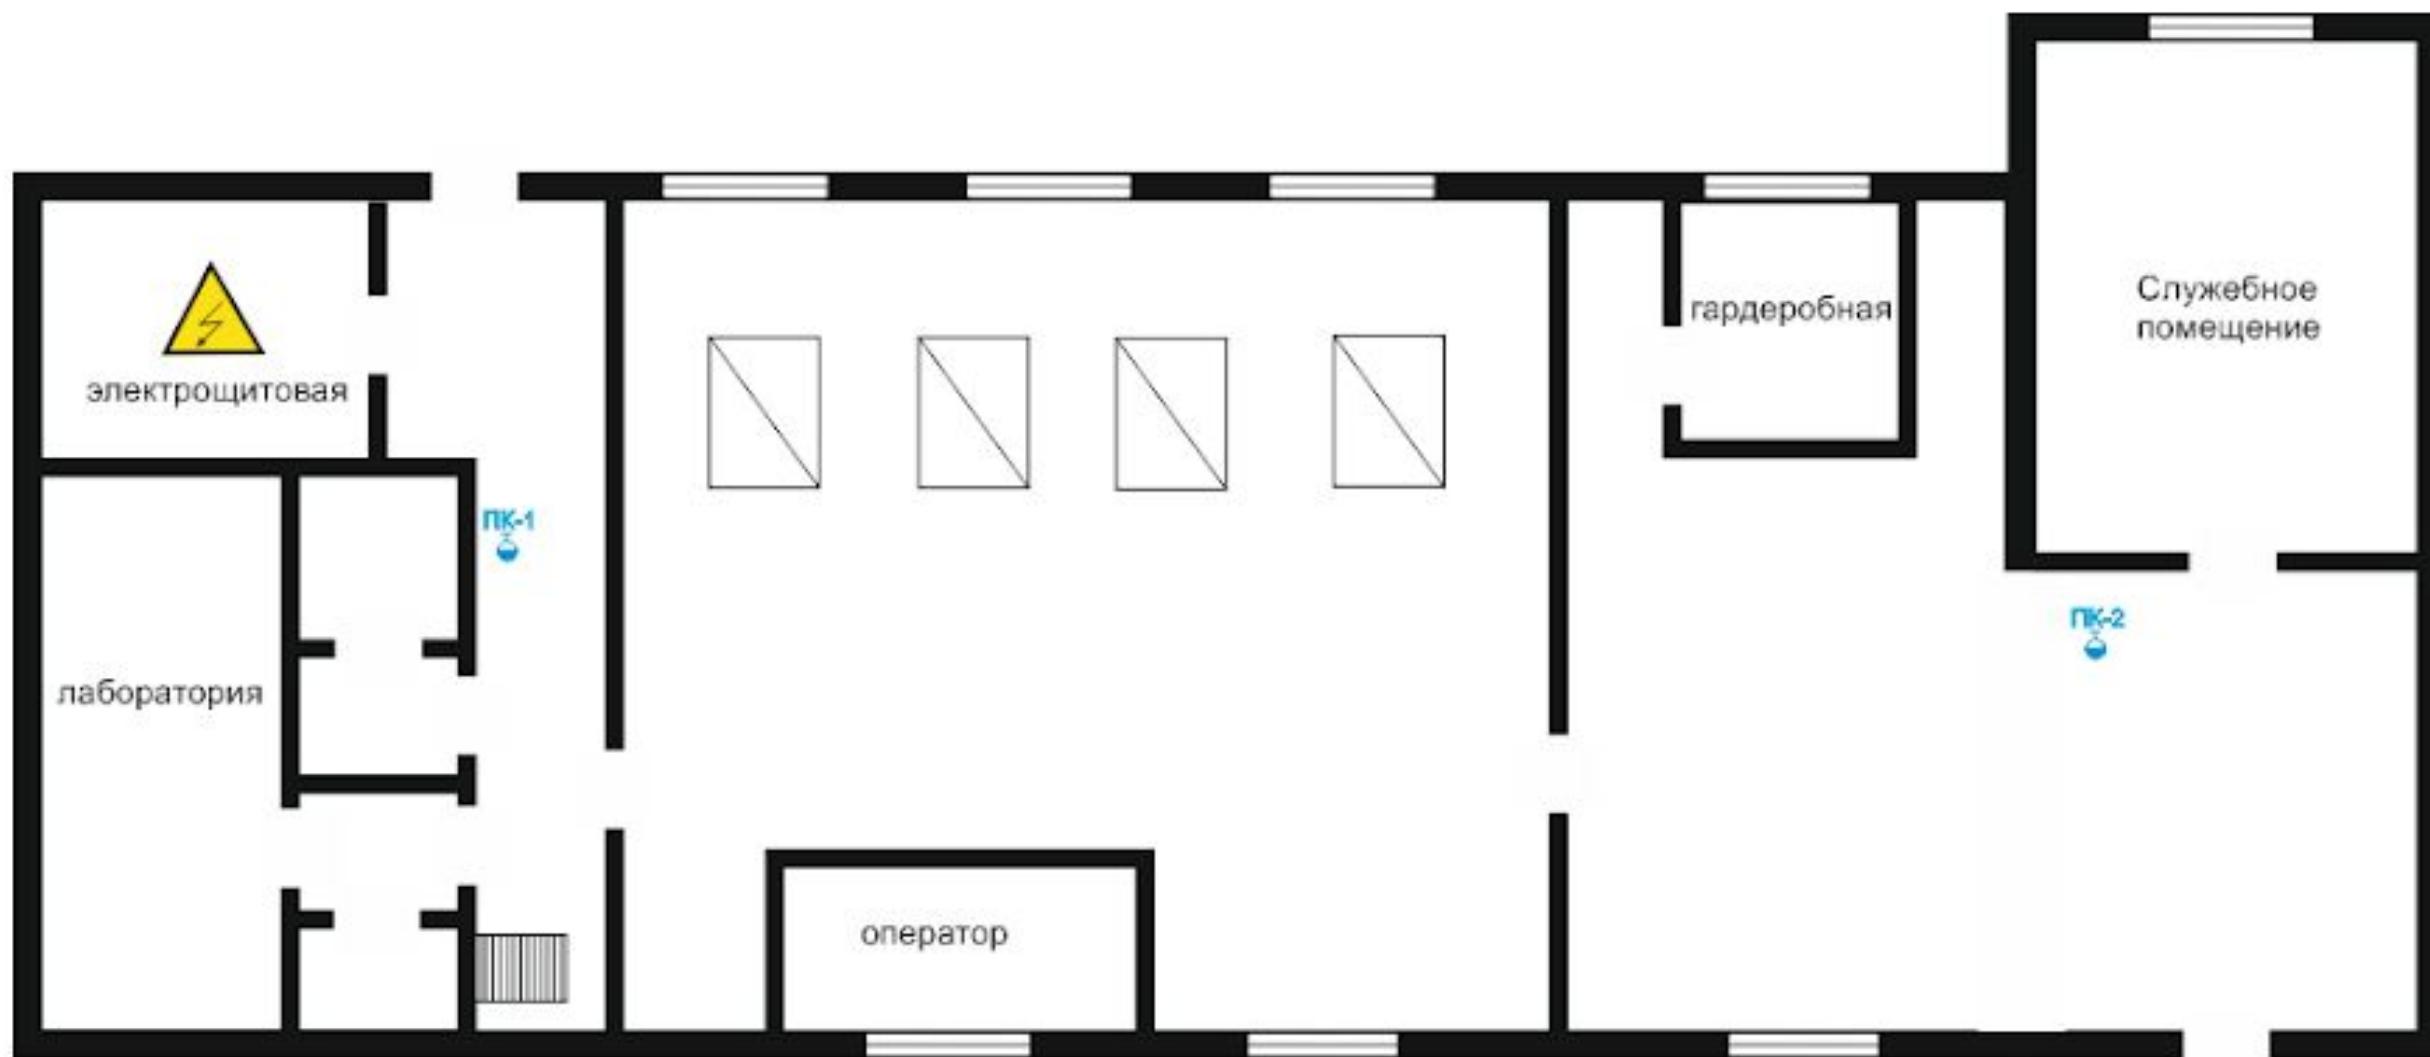

Условные обозначения

-  - котел
-  - электрощитовая
-  - пожарный кран



ПАСПОРТ КОТЕЛЬНОЙ ООО «Сарапултеплоэнерго» (Фотоматериалы)



Северная сторона



Южная сторона



Западная сторона



Восточная сторона