



Противопожарная служба Тюменской области

**Анализ состояния помещений и пожарной техники
отдельных постов передаваемых в рамках
второго этапа в 2022 году.**



Отдельный пост №117 с. Рассвет Исетский муниципальный район



Данный отдельный пост осуществляет противопожарную защиту 1 населенного пункта с общей численностью населения более 1000 человек.

Отдельный бокс, в группе гаражей, одноэтажного железобетонного здания. В здании отсутствуют коммуникации водоснабжение и водоотведения, санитарный узел, что не соответствует соблюдению требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. Собственником выше указанных помещений является Администрация СП.

Штатная численность отдельного поста составляет 8 человек (4 водителя, 4 пожарных). Первоначальное обучение не пройдено у 1 пожарного. Обеспечены БОП на 100%..

Техника, стоящая в боевом расчёте АЦ-2,5-40 (53313) 6 ВР, 2007 года выпуска (автомобиль в технически исправном состоянии). Автомобиль укомплектован пожарно-техническим вооружением, согласно табелю положенности ПТВ на 72%. Резерв техники АЦ-3,0-40 (4334), 2006 года выпуска автомобиль поддерживается в работоспособном состоянии. Автомобиль укомплектован пожарно-техническим вооружением, согласно табелю положенности ПТВ на 69%.

Передислокация данного поста в соседние населённые пункты не представляется возможным из-за отсутствия инфраструктуры для размещения пожарной техники и личного состава. Необходимо провести техническое обследование здания для определения требуемых работ по капитальному ремонту.



Отдельный пост №117 с. Рассвет Исетский муниципальный район



Отдельный пост №118 с. Рафайлово Исетский муниципальный район



Данный отдельный пост осуществляет противопожарную защиту 4 населенных пункта с общей численностью населения более 1500 человек.

Отдельный бокс школьных гаражей, одноэтажного кирпичного здания. Имеются разрушения кирпичной кладки, электропроводка в ветхом состоянии (замыкает). Кровля не защищает от атмосферных осадков. В здании отсутствуют коммуникации водоснабжение и водоотведения, санитарный узел, что не соответствует соблюдению требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

Собственник выше указанных помещений отсутствует.

Штатная численность отдельного поста составляет 5 человек (5 водителей). Первоначальное обучение не пройдено у 1 водителя. Обеспечены БОП на 100%.

Техника, стоящая в боевом расчёте АЦ-3,0-40 (33086) ВЛ (М), 2021 года выпуска (автомобиль в технически исправном состоянии). Автомобиль укомплектован пожарно-техническим вооружением, согласно табелю положенности ПТВ. Резерв техники АЦ40 (131) 5А, 2000 года выпуска автомобиль поддерживается в работоспособном состоянии, насос не держит на «сухой вуккум». Автомобиль укомплектован пожарно-техническим вооружением, согласно табелю положенности ПТВ на 77%.

Передислокация данного поста в соседние населённые пункты не представляется возможным из-за отсутствия инфраструктуры для размещения пожарной техники и личного состава. Необходимо провести техническое обследование здания для определения требуемых работ по строительству нового здания.



Отдельный пост №118 с. Рафайлово Исетский муниципальный район



Отдельный пост №119 с. Минино Исетский муниципальный район



Данный отдельный пост осуществляет противопожарную защиту 3 населенных пунктов с общей численностью населения более 990 человек.

Здание кирпичное отдельно стоящее, место в гаражном боксе на территории ОАО «Подсобное хозяйство «Заречный»». Пол покрыт щебенкой, стены не оштукатурены. В здании отсутствуют коммуникации водоснабжение и водоотведения, санитарный узел, что не соответствует соблюдению требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

Собственником выше указанных помещений является ОАО «Подсобное хозяйство «Заречный»».

Штатная численность отдельного поста составляет 5 человек (5 водителей). Не пройдено первоначальное обучение у 3 водителей. На посту имеется один комплект БОП.

Техника, стоящая в боевом расчёте АЦ-2,5-40 (53313) 6ВР, 2007 года выпуска (автомобиль в технически неисправен, требуется ремонт двигателя и пенобака). Автомобиль укомплектован пожарно-техническим вооружением, согласно табелю положенности ПТВ на 62 %. Резерв техники и место для её дислокации отсутствует.



Отдельный пост №119 с. Минино Исетский муниципальный район



Отдельный пост №120 с. Бобылево Исетский муниципальный район



Данный отдельный пост осуществляет противопожарную защиту 5 населенных пунктов с общей численностью населения более 700 человек.

Отдельный бокс школьного гаража, одноэтажного кирпичного здания. Отопление центральное. В здании отсутствуют коммуникации водоснабжение и водоотведения, санитарный узел, что не соответствует соблюдению требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

Собственником выше указанных помещений является администрация Бобылевского сельского поселения.

Штатная численность отдельного поста составляет 5 человек. Обучение пройдено у всего личного состава. Обеспечены БОП на 100%.

Техника, стоящая в боевом расчёте АЦ-2,5-40 (53313) 6ВР, 2007 года выпуска (автомобиль поддерживается в технически исправном состоянии). Автомобиль укомплектован пожарно-техническим вооружением, согласно таблице положенности ПТВ на 71%. Резервная техника и место для её дислокации отсутствует.

Необходимо провести техническое обследование здания для определения требуемых работ по капитальному или косметическому ремонту.



Отдельный пост №120 с. Бобылево Исетский муниципальный район



Отдельный пост №121 с. Горьковка, Тюменский муниципальный район.



Данный отдельный пост осуществляет противопожарную защиту 1 населенного пункта с общей численностью населения более 2900 человек.

Здание отдельно стоящее, выполнено из стеновых блоков. Стены имеют глубокие трещины, наружная штукатурка отслаивается. Кровля шиферная по деревянной обрешетке. Отопление центральное. В здании отсутствуют коммуникации водоотведения, санитарный узел, что не соответствует соблюдению требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

Собственник здания администрация горьковского муниципального образования.

Штатная численность отдельного поста составляет 5 человек (5 водителей). Не пройдено первоначальное обучение у 1 человека). Обеспечены БОП на 100%.

Техника, стоящая в боевом расчёте АЦ-3,0-40 (33086) ВЛ (М), 2021 года выпуска (автомобиль находится в ремонте, замена радиатора системы охлаждения), укомплектована пожарно-техническим вооружением, согласно таблице положенности ПТВ. Резерв техники и место для её дислокации отсутствует.

Необходимо провести техническое обследование здания для определения требуемых работ по капитальному ремонту или строительству нового из быстровозводимых конструкций.



Отдельный пост №121 с. Горьковка, Тюменский муниципальный район.



Отдельный пост №122 с. Кулаково, Тюменский муниципальный район



Данный отдельный пост осуществляет противопожарную защиту 2 населенных пунктов с общей численностью населения более 5100 человек.

Здание отдельно стоящее на два выезда, в кирпичном исполнении, кровля шиферная по деревянной обрешетке. Ворота гаража при открывании закрывают проезжую часть к зданию поста. Отопление электрическое. В здании отсутствуют коммуникации водоснабжения и водоотведения, санитарный узел, что не соответствует соблюдению требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

Собственник здания не установлен, в данный момент администрацией Кулаковского муниципального образования проводится работа по установлению прав собственности.



Штатная численность отдельного поста составляет 9 человек (5 водителей, 4 пожарных). Весь личный состав прошел первоначальное обучение. Обеспечены БОП на 100%.

Техника в боевом расчёте АЦ-4,0-40 (43206), 2018 года выпуска (автомобиль технически исправен). Укомплектован пожарно-техническим вооружением, согласно таблице положенности ПТВ.

Необходимо провести техническое обследование здания для определения требуемых работ по капитальному или косметическому ремонту.



Отдельный пост №122 с. Кулаково, Тюменский муниципальный район

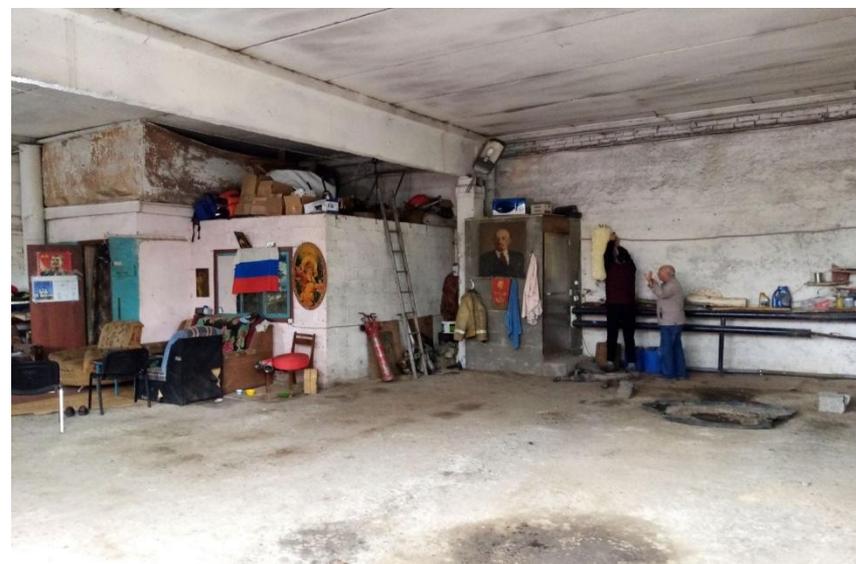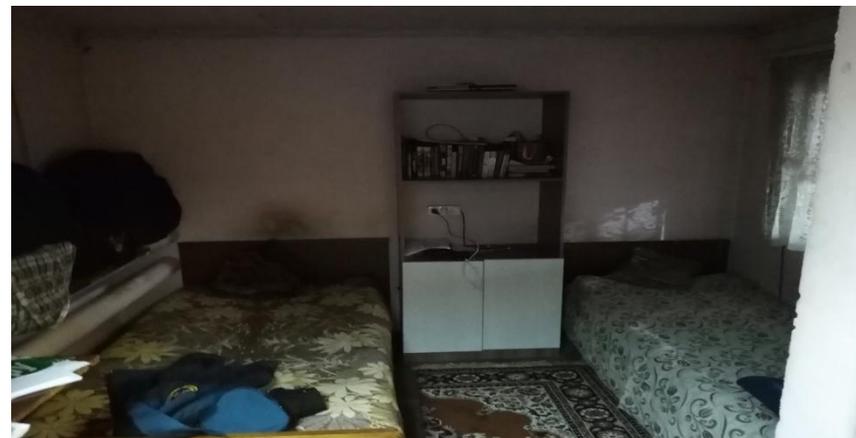

Отдельный пост №123 п. Винзили, Тюменский муниципальный район



Данный отдельный пост осуществляет прикрытие восточной части населённого пункта п. Винзили с общей численностью населения более 1400 человек и 7 санаториев/профилакториев с различными направлениями деятельности в сфере здравоохранения и реабилитации населения.

Собственником помещений отдельного поста является ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница».

Место для стоянки пожарного автомобиля определено в гараже общего применения. Караульное помещение отдельное от гаража и располагается на значительном расстоянии. Отопление центральное. Арендуют место для автомобиля и помещение для дежурной смены на безвозмездной основе, с оплатой коммунальных платежей. Штатная численность отдельного поста составляет 5 человек (5 водителей). Весь личный состав прошел первоначальное обучение и обеспечены БОП на 100%.

Техника, стоящая в боевом расчёте АЦ-3,0-40 (33086) ВЛ (М), 2020 года выпуска (автомобиль находится в технически исправном состоянии) и укомплектован пожарно-техническим вооружением, согласно таблице положенности ПТВ. Резерв техники и место для её дислокации отсутствует.

Необходимо проработать вопрос по передислокации отдельного поста в здания или помещения приспособленные для организации данного вида деятельности, с учетом времени оперативного реагирования на закреплённой территории.



Отдельный пост №123 п.Винзили, Тюменский муниципальный район



Отдельный пост №124 с. Перевалово, Тюменский муниципальный район.



Данный отдельный пост осуществляет прикрытие 5 населённых пунктов с общей численностью населения более 5900 человек.

Здание приспособленное для организации караульной службы в кирпичном исполнении. Стоянка пожарного автомобиля расположена на расстоянии 30 метров и осуществляется в здании арочного типа в группе транспорта сторонних организаций. Отопление электрическое. В здании отсутствуют коммуникации водоснабжения водоотведения, санитарный узел, что не соответствует соблюдению требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. Собственником выше указанных зданий является Администрация Переваловского МО.

Штатная численность отдельного поста составляет 9 человек (5 водителей, 4 пожарных) Первоначальное обучение не пройдено у 4 пожарных, БОП обеспечены на 100%.

Техника, стоящая в боевом расчёте АЦ-3,0-40 (33086) ВЛ (М), 2019 года выпуска (автомобиль находится в технически исправном состоянии). Автомобиль укомплектован пожарно-техническим вооружением, согласно табелю положенности ПТВ. Резерв АЦ-40 (131) 5А автомобиль поддерживается в работоспособном состоянии и укомплектован пожарно-техническим вооружением, согласно табелю положенности на 65%.

Передислокация данного поста в соседние населенные пункты не представляется возможным из-за отсутствия инфраструктуры для размещения пожарной техники и личного состава. Необходимо рассмотреть вопрос о строительстве нового здания из легкоборных конструкций.



Отдельный пост №124 с. Перевалово Тюменский муниципальный район



Отдельный пост №125 с. Созоново Тюменский муниципальный район



Данный отдельный пост осуществляет противопожарную защиту 2 населенных пунктов с общей численностью населения более 1800 человек.

Собственником выше указанных помещений является Администрации МО.

Здание отдельно стоящее блочное, бывшая котельная, перекрытие железобетонные плиты. Отопление газовое.

В здании отсутствуют коммуникации водоотведения, санитарный узел, протекает кровля, нет заезда для резервного автомобиля, что не соответствует соблюдению требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

Штатная численность отдельного поста составляет 9 человек (5 водителей, 4 пожарных). Первоначальное обучение не пройдено у 2 пожарных. Обеспечены БОП на 100%.

Техника, стоящая в боевом расчёте АЦ-4,0-40 (43206), 2018 года выпуска (автомобиль в технически исправном состоянии). Автомобиль укомплектован пожарно-техническим вооружением, согласно таблице положенности ПТВ. Резерв техники АЦ-40 (131) 5А автомобиль поддерживается в работоспособном состоянии и укомплектован пожарно-техническим вооружением, согласно таблице положенности ПТВ на 64%.

Необходимо провести техническое обследование здания для определения требуемых затрат и работ по капитальному ремонту.



Отдельный пост №125 с. Созоново Тюменский муниципальный район



Отдельный пост №126 д. Криводанова Тюменский муниципальный район



Данный отдельный пост осуществляет противопожарную защиту 2 населенных пунктов с общей численностью населения более 600 человек.

Здание многопрофильный гараж с караульным помещением для дежурной смены. Отопление центральное.

Собственником выше указанных помещений является АУСОН ТО «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Красная гвоздика»». Арендное место для автомобиля и помещение для дежурной смены на безвозмездной основе, с оплатой коммунальных платежей.

Штатная численность отдельного поста составляет 9 человек (5 водителей, 4 пожарных). Весь личный состав прошел первоначальное обучение. Обеспечены БОП на 100%.

Техника, стоящая в боевом расчёте АЦ-40 (131) 5А, 1991 года выпуска (автомобиль поддерживается в технически исправном состоянии). Автомобиль укомплектован пожарно-техническим вооружением, согласно таблице положенности ПТВ на 39%. Резерв техники и место для её дислокации отсутствует.



Отдельный пост №126 д. Криводанова Тюменский муниципальный район



Отдельный пост №127 с. Червишево Тюменский муниципальный район



Данный отдельный пост осуществляет противопожарную защиту 8 населенных пунктов с общей численностью населения более 7500 человек.

Здание отдельно стоящее кирпичного исполнения, перекрытие железобетонные плиты. Отопление центральное. Помещение для размещения личного состава расположено отдельно от гаража и выполнено в кирпичном исполнении.

Собственником выше указанных помещений является администрация Червишевского муниципального образования.

Штатная численность отдельного поста составляет 9 человек (5 водителей, 4 пожарных). Первоначальное обучение не пройдено у 1 пожарного. Обеспечены БОП на 100%.

Техника, стоящая в боевом расчёте АЦ-4,0-40 (43206), 2019 года выпуска (автомобиль в технически исправном состоянии). Автомобиль укомплектован пожарно-техническим вооружением, согласно таблице положенности ПТВ. Резерв техники АЦ-40 (131) 137А автомобиль поддерживается в работоспособном состоянии. Автомобиль укомплектован пожарно-техническим вооружением, согласно таблице положенности ПТВ на 41%.

Передислокация данного поста в соседние населённые пункты не представляется возможным из-за отсутствия инфраструктуры для размещения пожарной техники и личного состава. Необходимо провести техническое обследование здания для определения требуемых работ по капитальному ремонту или строительству нового из быстровозводимых конструкций



Отдельный пост №127 с. Червишево Тюменский муниципальный район



Отдельный пост №128 с. Муллаши Тюменский муниципальный район



Данный отдельный пост осуществляет противопожарную защиту 1 населенный пункт с общей численностью населения более 940 человек.

Отдельно стоящее здание на два выезда из быстровозводимых (модульных) конструкций. Отопление газовое. Содержится в удовлетворительном состоянии.

Собственником выше указанных помещений является Администрации МО.

Штатная численность отдельного поста составляет 5 человек (5 водителей). Весь личный состав прошел первоначальное обучение. Всему личному составу выданы комплекты БОП.

Техника, стоящая в боевом расчёте АЦ-2,5-40 (3616), 2005 года выпуска (автомобиль в технически исправном состоянии). Автомобиль укомплектован пожарно-техническим вооружением, согласно табелю положенности ПТВ на 49%. Резервная техника отсутствует.



Отдельный пост №128 с. Муллаши Тюменский муниципальный район



Отдельный пост №129 п. Андреевский Тюменский муниципальный район



Данный отдельный пост осуществляет противопожарную защиту 1 населенного пункта с общей численностью населения более 1700 человек.

Помещение - отдельный бокс, в группе гаражей, одноэтажного кирпичного здания. Кровля шифер по деревянной, обрешетке, отопление центральное. В здании отсутствуют коммуникации водоотведения, санитарный узел, что не соответствует соблюдению требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

Собственником выше указанных помещений является администрации Андреевского муниципального образования.

Штатная численность отдельного поста составляет 5 человек (5 водителей). Весь личный состав прошел первоначальное обучение и обеспечены БОП на 100%.

Техника, стоящая в боевом расчёте АЦ-4,0-40 (43206), 2021 года выпуска (автомобиль находится в ремонте по замене радиатора, система охлаждения). Автомобиль укомплектован пожарно-техническим вооружением, согласно табелю положенности ПТВ. Резерв техники и место для её дислокации отсутствует.

Необходимо провести техническое обследование здания для определения требуемых работ по капитальному или косметическому ремонту.



Отдельный пост №129 п. Андреевский, Тюменский муниципальный район.



Отдельный пост №130 с. Тюнёво Нижне-Тавдинский муниципальный район



Данный отдельный пост осуществляет противопожарную защиту 5 населенных пунктов с общей численностью населения более 2100 человек.

Одноэтажное типовое здание пожарного депо капитального исполнения на два выезда и комплексом помещений для дежурной смены. Отопление электрическое. В здании отсутствуют коммуникации водоотведения, санитарный узел, что не соответствует соблюдению требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.


Собственником выше указанных помещений является администрация Тюнёвского сельского поселения.

Штатная численность отдельного поста составляет 9 человек (5 водителей, 4 пожарных). Первоначальное обучение не пройдено у 1 водителя и 1 пожарного. Комплектом БОП обеспечено 5 человек.

Техника, стоящая в боевом расчёте АЦ-4,0-40 (43206), 2019 года выпуска (автомобиль в технически исправном состоянии). Автомобиль укомплектован пожарно-техническим вооружением, согласно табелю положенности ПТВ. Резервная техника отсутствует.



Отдельный пост №130 с. Тюнёво Нижне-Тавдинский муниципальный район

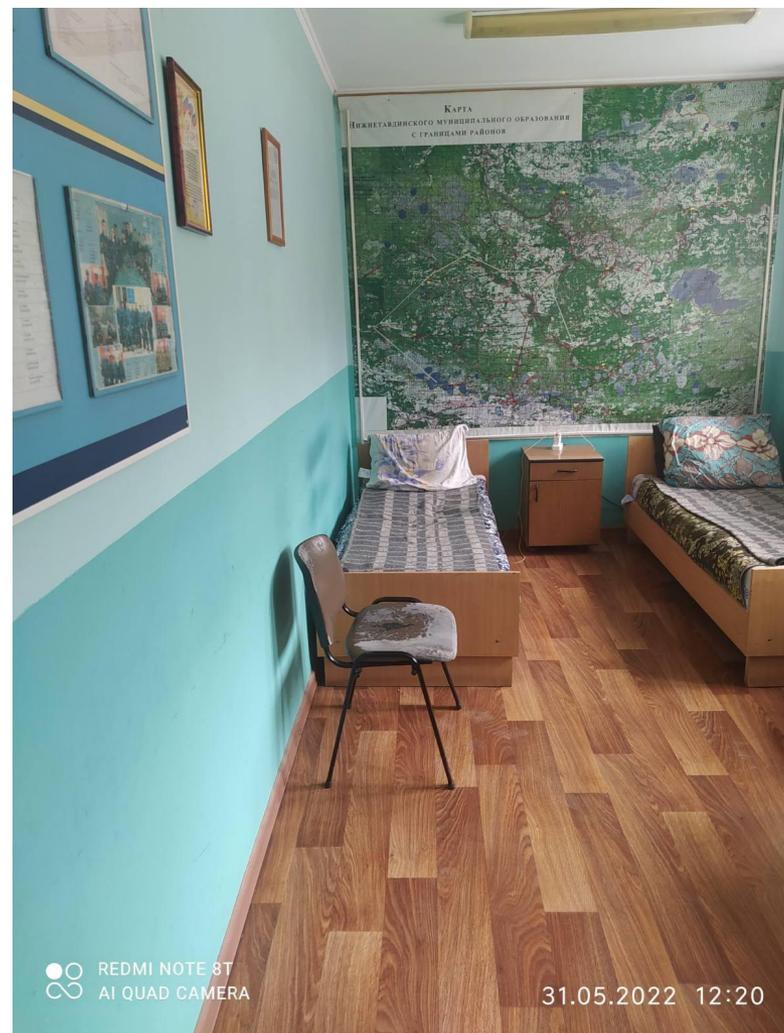

Отдельный пост №131 с. Андрюшино Нижне-Тавдинский муниципальный район



Данный отдельный пост осуществляет противопожарную защиту 5 населенных пунктов с общей численностью населения более 930 человек.

Здание кирпичное отдельно стоящее, кровля шиферная по деревянной обрешетке. Отопление газовое.

Собственником выше указанных помещений является администрация Андрюшинского сельского поселения.

Штатная численность отдельного поста составляет 5 человек (5 водителей). Первоначальное обучение не пройдено у 3 человек. БОП отсутствует.

Техника, стоящая в боевом расчёте АЦ-6,0-40 (5557), 2006 года выпуска (автомобиль поддерживается в исправном состоянии, автомобиль подвержен коррозийным повреждениям). Автомобиль укомплектован пожарно-техническим вооружением, согласно таблице положенности ПТВ на 63%. Резервная техника и место для её дислокации отсутствует.



Отдельный пост №131 с. Андрюшино Нижне-Тавдинский муниципальный район



Отдельный пост №132 п. Кунчур Нижне-Тавдинский муниципальный район



Данный отдельный пост осуществляет противопожарную защиту 1 населенного пункта с общей численностью населения более 570 человек.

Место многопрофильного гаража арочного типа. Караульное помещение расположено отдельно от гаража. Отопление центральное. Собственником выше указанных помещений является АСУСОН «Кунчурский психоневрологический интернат». Арендуемое место для автомобиля и помещение для дежурной смены на безвозмездной основе, с оплатой коммунальных платежей.

Штатная численность отдельного поста составляет 9 человек (5 водителей, 4 пожарных). Не пройдено первоначальное обучение у 4 человек (1 водитель, 3 пожарных). Всему личному составу выданы комплекты БОП кроме 7 касок пожарного.

Техника, стоящая в боевом расчёте АЦ-3,0-40 (4334), 2005 года выпуска (автомобиль в технически исправном состоянии, требуется ремонт цистерны). Автомобиль укомплектован пожарно-техническим вооружением, согласно табелю положенности ПТВ на 58%. Резервная техника отсутствует, место для размещения имеется.



Отдельный пост №132 п. Кунчур Нижне-Тавдинский муниципальный район

