


---

# ПРОВЕРКА РАСЧЕТНЫХ ПРИБОРОВ

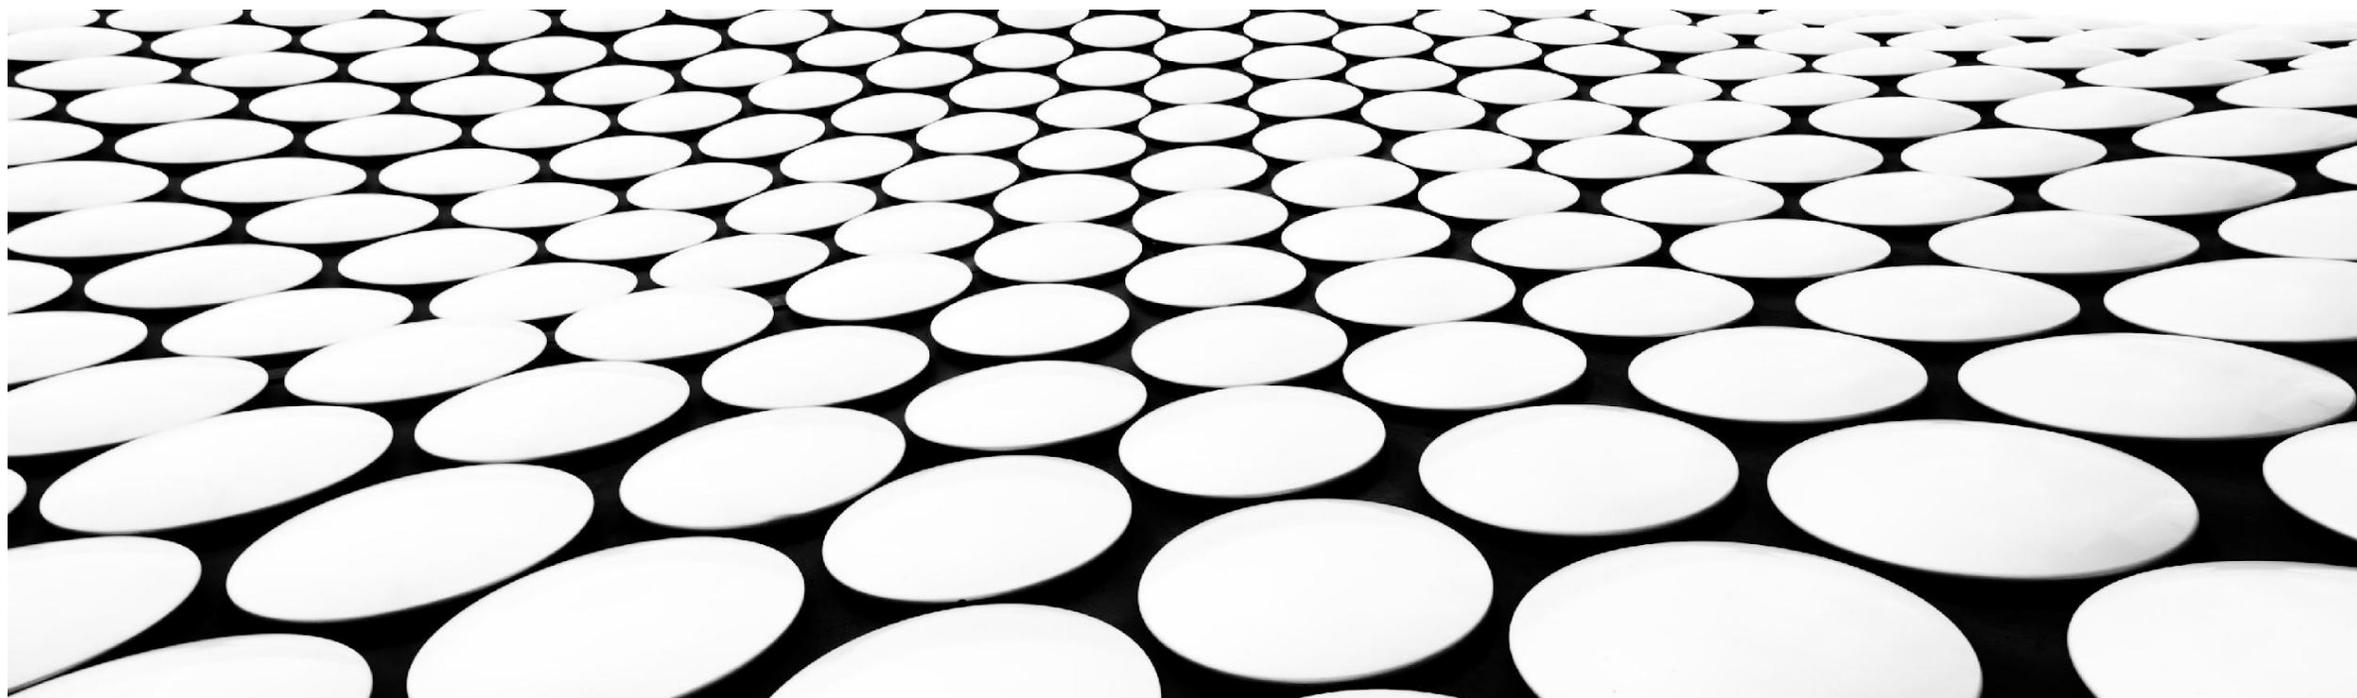

## КОНТРОЛЬНОЕ СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ПУ – ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ РАСЧЕТНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

- в отношении не присоединенных к интеллектуальным системам учета э/э (мощности)
- осуществляется не чаще одного раза в месяц
- проводится СО на основании разработанного ею плана-графика, доведенного до сведения ГП
- СО вправе привлечь третье лицо, но ответственность за их действия несет СО
- в случае если в отношении каких-либо точек поставки СО не провела КСП ПУ в соответствии с планом-графиком то КСП ПУ вправе осуществить ГП, который в отношении таких точек поставки осуществляет продажу э/э
  
- П. 165 ПП 442

# ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КСП ПУ (СО)

I. Составление **план-графика проведения КСП ПУ** и направление для сведения ГП (п.165 ПП 442)

II. **Уведомление собственника** о необходимости обеспечения допуска для проведения КСП ПУ  
– за 5 рабочих дней до планируемой даты

*(указать дату и время, указанные в план-графике проведения КСП, а также последствия недопуска к расчетным ПУ) – при необходимости допуска к ЭПУ собственника (п. 166 ПП 442)*

В случае недопуска СО составляет акт о недопуске  
*(указать дату и время, адрес ЭПУ и обоснование необходимости такого допуска, подписывается в кол-ве участвующих лиц и подписывается СО и ГП) (п. 166 ПП 442)*

III\*. СО оформляет **акт КСП** (п. 167 ПП 442)

*(Составляется по числу участвующих лиц и подписывается СО и иными приглашенными лицами, в случае их присутствия. При отказе потребителя от подписания акта в нем указывается причина отказа) (п. 167 ПП 442)*

В случае недопуска СО повторно направляет уведомление

IV. СО в течение 3 рабочих дней после их составления передает копии актов проверки ГП  
(если он не участвовал)

В случае двукратного недопуска для КСП порядок определения объемов потребления рассчитывается согласно п.182 ПП 442

\* если для проведения КСП не требуется допуск к ЭПУ и такое КСП проводилось в отсутствие потребителя акт КСП подписывается СО и иными приглашенными лицами в случае их присутствия

# ВИДЫ ПРОВЕРОК РАСЧЕТНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА (ПУ) (п. 170 ПП442)

## плановые

- в отношении ПУ, не присоединенных к интеллектуальным системам учета э/э (мощности)
- в соответствии с планом-графиком (не реже 1 раза в год)

## внеплановые

Основания:

- заявление ГП в отношении обслуживаемых им точек поставки;
- заявление потребителя ЭПУ которого непосредственно или опосредованно присоединены к объектам э/с хозяйства СО;
- выявление факта нарушения сохранности контрольных пломб и (или) знаков визуального контроля;
- срабатывание индикаторов вскрытия электронных пломб на корпусе и клемной крышки ПУ, присоединенного к интеллектуальной системе учета э/э (мощности), и факт события воздействия магнитных полей на элементы ПУ, присоединенного к интеллектуальной системе учета,
- неработоспособности ПУ вследствие аппаратного или программного сбоя или отсутствия дистанционного опроса такого ПУ, присоединенного к интеллектуальной системе учета э/э (мощности) в течение 1 мес.;
- отсутствие показаний РПУ 2 и более расчетных периодов подряд.

**Проверки ПУ осуществляются с использованием средств фотосъемки и (или) видеозаписи и подлежат хранению, а также передаются вместе с актом о неучтенном потреблении э/э**

# ПЛАН-ГРАФИК

(ПУНКТ 171 ПП РФ 442 )

СО

- разрабатывает план-график
- указывая включенные на следующий месяц точки поставки потребителей, дату и время проведения проверки

СО

- до 25 числа текущего месяца уведомляет ГП способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления

ГП

- в течение 2 рабочих дней обязан: согласовать/изменить состав точек поставки и указать перечень точек инструментальной проверки, а также перечень точек, где планирует участие ГП

# ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ (СО)

I. Разработка, оформление и согласование с ГП план-графика проведения проверок (п.171 ПП 442)

II. Уведомление потребителя о планируемой проверке – за 5 рабочих дней до планируемой даты (указать дату, время, последствия недопуска к расчетным ПУ) – при необходимости допуска к ЭПУ потребителя (п. 174)

III. СО оформляет акт проверки расчетного ПУ

IV. СО в течение 3 рабочих дней после их составления передает копии актов проверки ГП (если он не участвовал)

\* в случае выявленного безучетного/бездоговорного потребления составляется АКТ неучтенного потребления э/э и не позднее 3 рабочих дней с даты его составления передается ГП и лицу, осуществившему бездоговорное потребление (п. 177 ПП 442)

Потребитель при несогласии с датой/временем проверки может предложить свою дату (но не позднее 10 рабочих дней со дня даты СО) п. 174 ПП 442

В случае недопуска потребителем СО повторно направляет уведомление (указать дату и время, а также последствия повторного недопуска)

В случае двукратного недопуска к РПУ для проведения контрольного снятия показаний и (или) для проведения проверки ПУ объем потребления увеличивается в 1.5 раза

## АКТ ПРОВЕРКИ РАСЧЕТНОГО ПРИБОРА УЧЕТА (п. 173 ПП 442)

- оформляется СО;
- подписывается СО и лицами, принимавшими участие в проверке;
- составляется в количестве - по одному для каждого лица, принимавшего участие в проверке;
- при отказе лица от подписания акта в нем указывается причина такого отказа.

# АКТ ПРОВЕРКИ РАСЧЕТНОГО ПУ СОДЕРЖАНИЕ (п. 173 ПП 442):

## СОДЕРЖАНИЕ:



дата, время и адрес проведения проверки, форма проверки и основание для проведения проверки;



лица, принявшие участие в проверке, а также приглашенные, но не принявшие участие;



характеристики и место установки проверяемого расчетного ПУ (измерительных трансформаторов - при их наличии), показания ПУ на момент проверки и дата истечения интервала между поверками ПУ (измерительных трансформаторов);



соответствие оттиску поверителя в свидетельстве о поверке и (или) записи в паспорте (формуляре) средства измерений и место установки контрольных пломб и знаков визуального контроля, установленных на момент начала проверки, а также вновь установленных (если они менялись в ходе проверки);



**результат проверки – заключение о пригодности расчетного ПУ, о соответствии ПУ требованиям, а также о наличии/отсутствии безучетного потребления или о признании расчетного ПУ утраченным;**



характеристики используемого при проведении проверки оборудования (если проверка инструментальная);



лица, отказавшиеся от подписания акта либо несогласные с указанными в акте результатами, и причины отказа/несогласия с кратким описанием причин несогласия.

## АКТ О НЕУЧТЕННОМ ПОТРЕБЛЕНИИ Э/Э (п. 178 ПП 442)

подписывается СО и лицами, принимавшими участие в проверке;

- оформляется СО/ГП – в зависимости от того кто проводил проверку;
- составляется по одному для каждого лица, принимавшего участие в проверке;
- при отказе лица от подписания акта в нем указывается причина такого отказа;
- при составлении должен присутствовать потребитель, осуществляющий безучетное потребление (обслуживающий его гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация), или лицо, осуществляющее бездоговорное потребление э/э, при его отсутствии – к акту прикладываются доказательства надлежащего уведомления (о дате и времени составления акта – м/б определены в договоре)
- по факту выявленного безучетного потребления ПУ признается вышедшим из строя

## АКТ О НЕУЧТЕННОМ ПОТРЕБЛЕНИИ Э/Э (п. 178 ПП 442)

исключение – см. следующий слайд

- ✓ данные о лице, осуществляющем безучетное/бездоговорное потребление э/э;
- ✓ данные о способе и месте осуществления безучетного потребления/бездоговорного потребления э/э;
- ✓ данные о ПУ на момент составления акта;
- ✓ данные о дате предыдущей проверки ПУ - в случае выявления безучетного потребления,
- ✓ дате предыдущей проверки технического состояния объектов э/с хозяйства в месте, где выявлено бездоговорное потребление э/э, - в случае выявления бездоговорного потребления э/э;
- ✓ данные о ранее установленных контрольных пломбах и (или) знаках визуального контроля с приложением документов, подтверждающих факт их установления (при установлении факта срыва и (или) нарушения сохранности установленных контрольных пломб и (или) знаков визуального контроля);
- ✓ объяснение лица, осуществляющего безучетное/бездоговорное потребление э/э, относительно выявленного факта;
- ✓ замечания к составленному акту (при их наличии)

**Если при безучетном потреблении было выявлено использование мощности, превышающей указанной в документах также указывается:**

- величина максимальной мощности ЭПУ потребителя, указанная в документах о технологическом присоединении;
- фактическая мощность ЭПУ, используемая потребителем;
- способ, с применением которого было выявлено превышение;
- действия потребителя, которые повлекли превышение величины максимальной мощности, указанной в договоре, обеспечивающем продажу э/э на розничном рынке (при наличии таких данных).

## АКТ О НЕУЧТЕННОМ ПОТРЕБЛЕНИИ Э/Э (п. 178 ПП 442)

в случае составления в период приостановления поставки э/э по договору  
в связи с введением полного ограничения режима потребления э/э

- ✓ данные о лице, осуществляющем бездоговорное потребление э/э;
- ✓ дата введения полного ограничения режима потребления;
- ✓ номера, место установки и показания ПУ на дату и время введения полного ограничения режима потребления или дату и время предыдущей проверки введенного ограничения режима потребления э/э (если снятие таких показаний осуществлялось);
- ✓ номера, место установки и показания ПУ на дату и время составления акта о неучтенном потреблении э/э (если снятие таких показаний осуществляется);
- ✓ дата предыдущей проверки введенного ограничения режима потребления электрической энергии;
- ✓ данные о способе и месте осуществления бездоговорного потребления э/э;
- ✓ замечания к составленному акту (при их наличии).

**ПРАВИЛА**  
**ПОЛНОГО И (ИЛИ) ЧАСТИЧНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ**  
**ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ**  
**(УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 4 МАЯ 2012 Г. N 442)**

- 13. Акт о введении ограничения режима потребления, акт о необеспечении доступа и акт проверки введенного ограничения режима потребления составляются в 3 экземплярах (в 4 экземплярах - если введение ограничения режима потребления осуществляется субисполнителем).
- Соответствующий акт подписывается заинтересованными лицами, присутствующими при его составлении. В случае отказа потребителя от подписания акта, а также в случае отсутствия потребителя при составлении акта в акте делается запись об этом с указанием причин (при наличии такой информации). При этом акт составляется в присутствии 2 незаинтересованных лиц, которые своей подписью подтверждают достоверность информации, содержащейся в акте, о чем собственноручно выполняют соответствующую запись в акте. Указанные незаинтересованные лица вправе уточнить в акте, достоверность какой именно информации они подтверждают, при этом к информации, достоверность которой подтверждается указанными лицами, не могут быть отнесены выводы о нарушении потребителем введенного в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики ограничения режима потребления, а также выводы о невыполнении потребителем требования о самостоятельном ограничении режима потребления.
- При составлении акта в присутствии 2 незаинтересованных лиц в акте указываются в отношении каждого из них фамилия, имя и отчество (при наличии), фактическое место жительства, паспортные данные либо данные иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также телефон этого лица.
- Присутствующим при составлении акта заинтересованным лицам - инициатору введения ограничения, исполнителю (если акт составляется субисполнителем) и потребителю - вручается по одному экземпляру акта. В случае отсутствия при составлении акта заинтересованных лиц (инициатора введения ограничения, исполнителя, потребителя) указанный акт направляется исполнителем (субисполнителем) в течение одного рабочего дня после дня его подписания отсутствовавшим при его составлении лицам.
- В случае если ограничение режима потребления вводится по инициативе сетевой организации, указанная сетевая организация (субисполнитель) в течение одного рабочего дня после дня подписания акта также направляет один экземпляр акта лицу, с которым потребителем, в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики которого вводится или введено ограничение режима потребления, заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), - при наличии этого договора.
- В случае если акт был составлен инициатором введения ограничения, направление акта заинтересованным лицам, не присутствовавшим при его составлении, осуществляет инициатор введения ограничения.